

LEGENDA

⊙ T Tlačítko protiúnikové signalizace na bezbariérových WC – rozepínací kontakt

□ K Koncentrátor MM 2 V – AVAS Brno

⊙ KČ Detektor kouře celer – multisenzor interaktivní 830 PH

• KČP Komora do VZT potrubí MP 69 s čidlem 830 PH

• T Snímač teploty v potrubí VZT Senzit 120-XX-Pt 100/3850 – stáv. kabel


• DT Čidlo dif. Tlaku – stávající vč. kabelu

□ S Snímač přístupových karet

□ AX Modul ke snímání přístupových karet


□ E Řídící jednotka do systému přístupových karet

▷ EZ El. zámek vstupních dveří – ovládaný přístupovými kartami

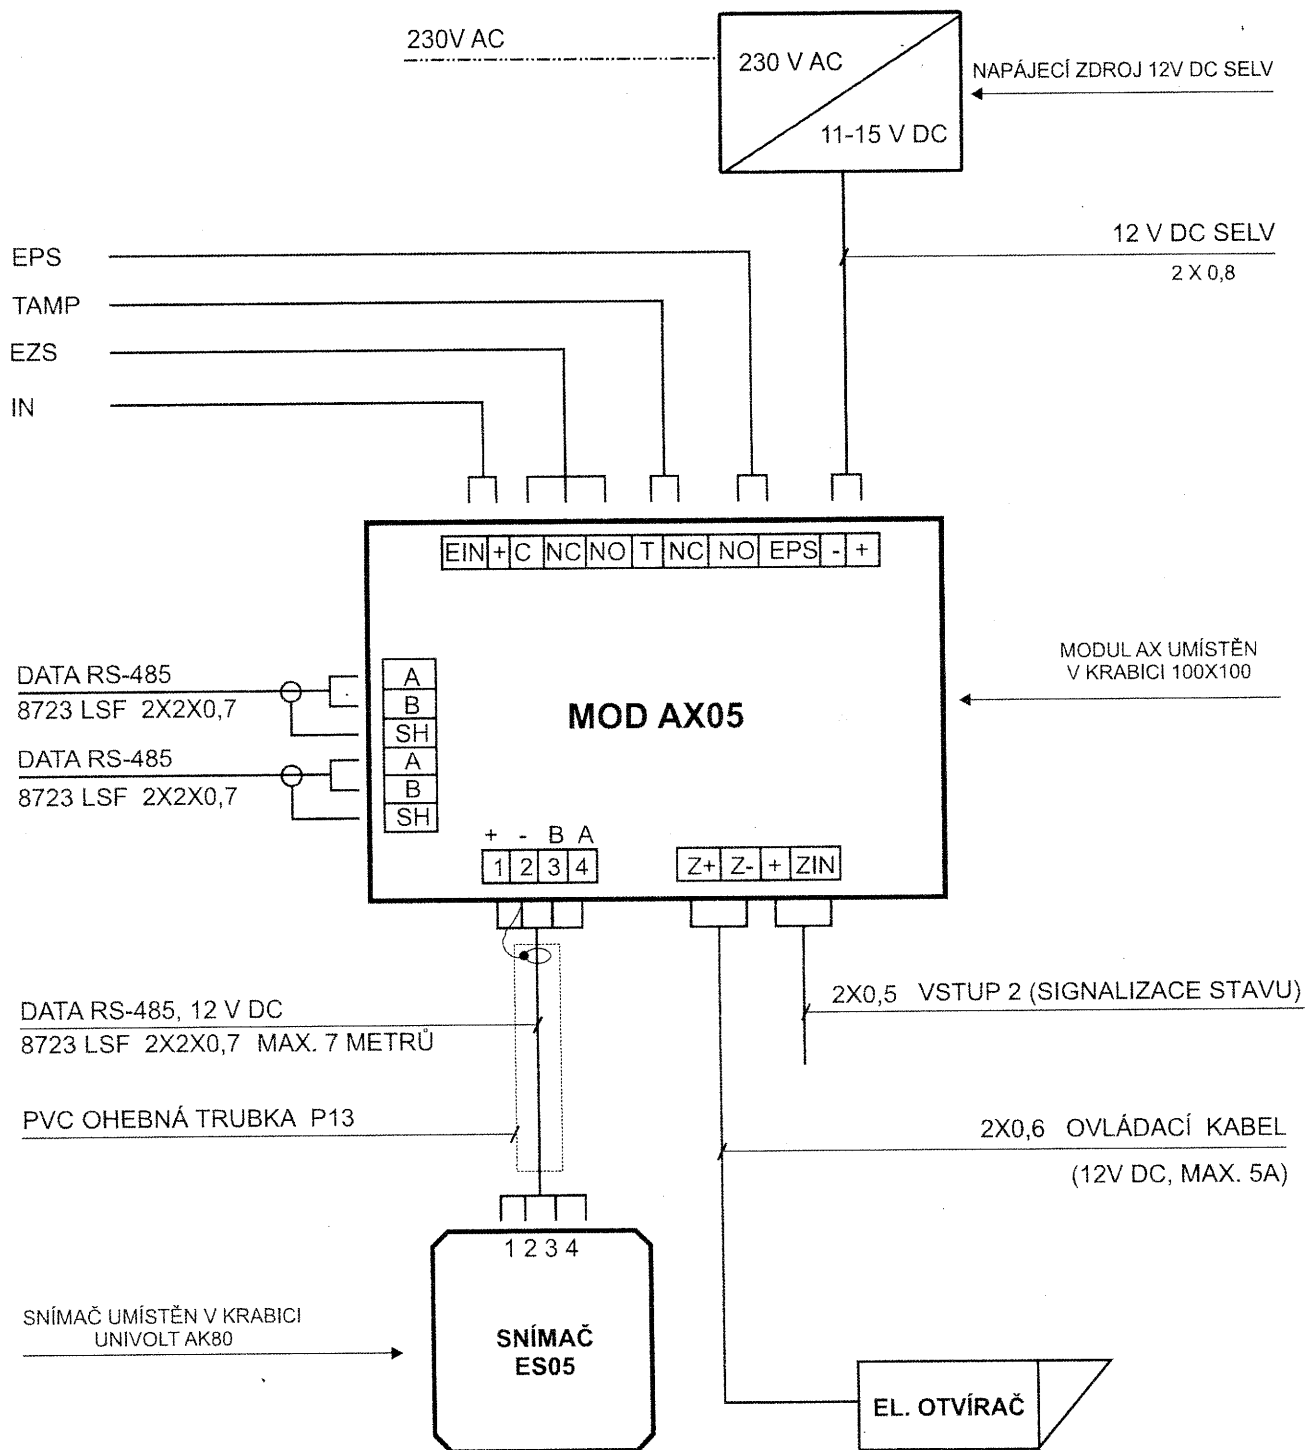

HW KONFIGURACE A POPIS MODULU AX05 JE UVEDENA NA VÝKRESE JIS-008
 VELIKOST MODULU AX05 : 72X72X20 MM, VLASTNÍ SPOTŘEBA 0,12A

ekoTIP identifikační technologie	akce:	investor:	datum: leden 2008	výkres č.:
	část: TD	název výkresu: Připojení modulu AX05	zpracoval:	JIS- 007



ekoTIP identifikační technologie	akce:	investor:	datum:	výkres č.:
	část:	název výkresu:	leden 2008	JIS- 011
TD SCHEMA ZAPOJENÍ UZLU				