


ZČU VS 1.NP  
M 1:150

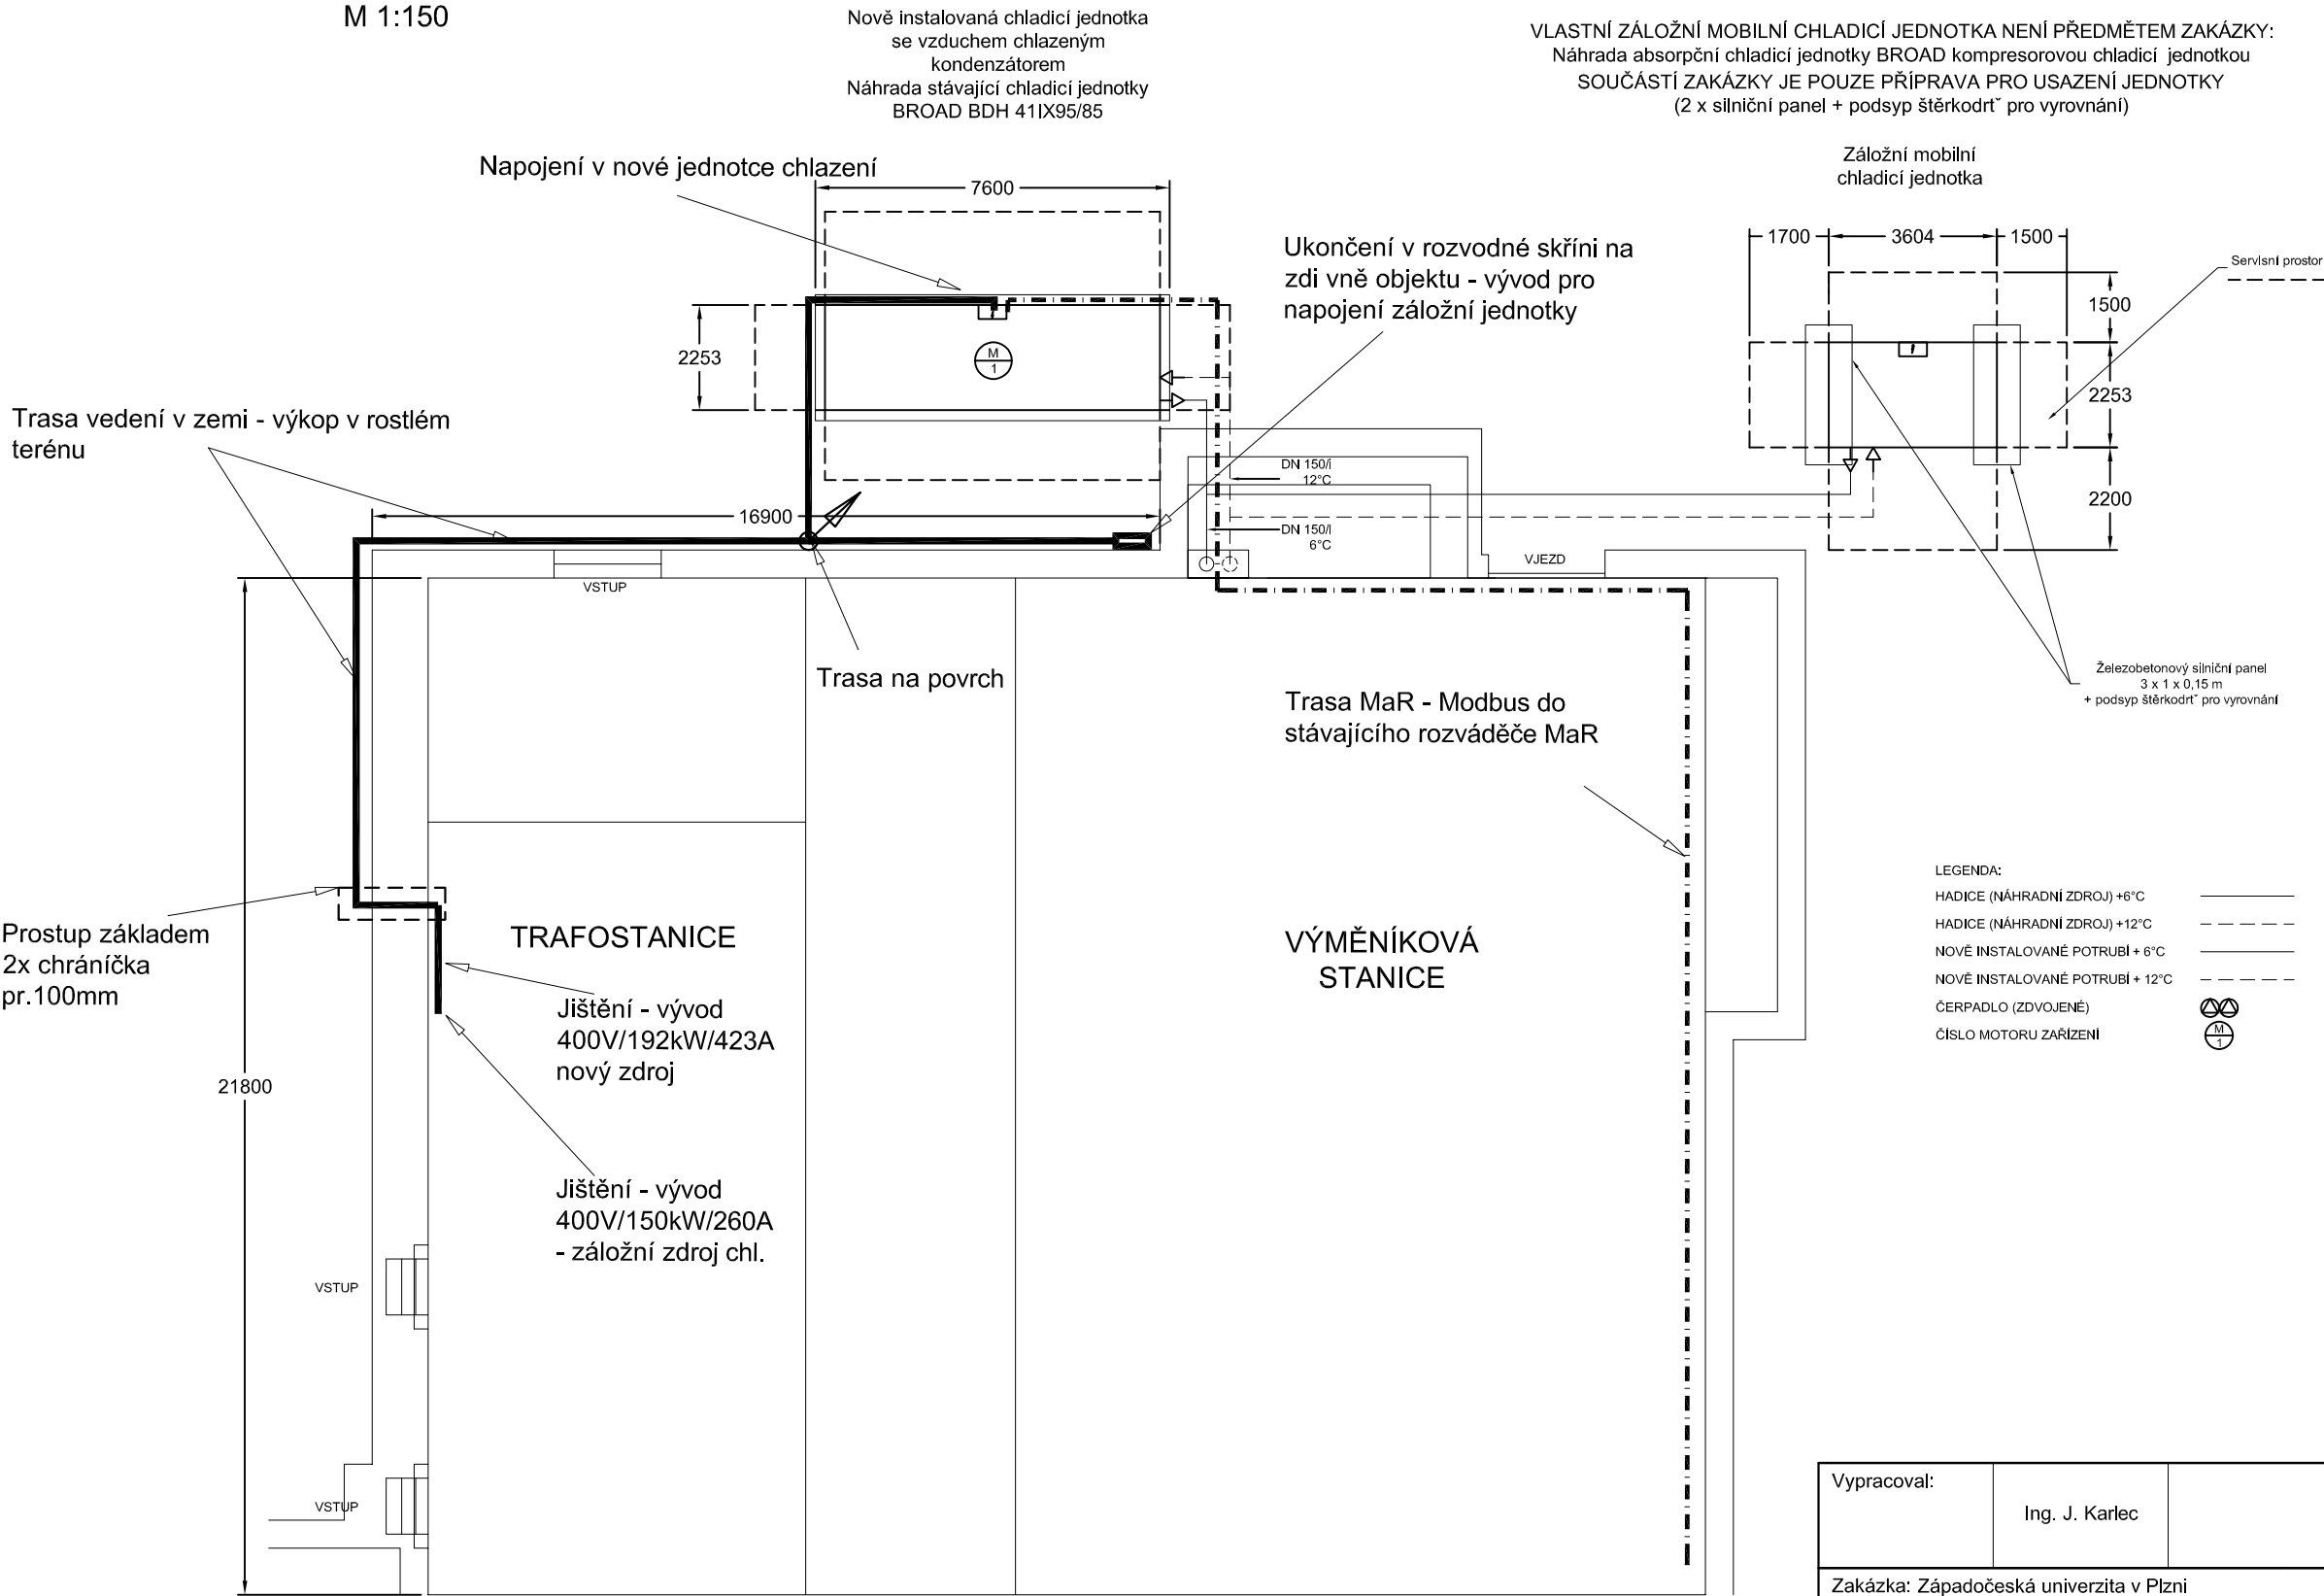

Vypracoval:		Regulace s.r.o. 198 00 Praha 9, Dářská 209 e-mail: karlec@regulace-mar.cz	
Zakázka: Západočeská univerzita v Plzni 306 14 Plzeň, Univerzitní 8 Náhrada absorpční chladicí jednotky BROAD kompresorovou chlad. jed. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele		Druh projektu	ZD - DVD
		Datum	01/2018
		Formát	2 x A4
Profese: Elektro-silnoproud / MaR		Měřítko	1 : 150
Obsah: Budova Univerzitní 22 - VS 1.NP Dispozice		Číslo dokumentu	Číslo revize
		E/MaR 10	-