

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 3.NP NOVÝ STAV

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha m2
3.01	schodiště, výtah	18,0
3.02	chodba	14,5
3.02.a	chodba	33,5
3.03	schody	4,5
3.04	herna	66,5
3.05	chodba	32,0
3.06	učebna	121,5
3.07	předsíň WC muži	3,2
3.08	umývárna muži	5,4
3.09	sprchy muži	5,5
3.10	WC muži	9,2
3.11	sklad	1,0
3.12	předsíň WC ženy	3,1


Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha m2
3.13	umývárna, sprchy, ženy	11,9
3.14	WC ženy	9,5
3.15	úklid	1,8
3.16	sklad prádla	8,0
3.17	sklad	5,0
3.18	půda	77,5
3.19	schodiště	6,5
3.20	chodba	4,8
3.21	pokoj	28,0
3.22	hala	16,6
3.23	koupelna	7,7

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

E	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Č	ČTEČKA KARET ISO 14443
EZS	ÚSTŘEDNA EZS
K	KLÁVESNICE EZS
I	INFRAPASIVNÍ DETEKTOR
K	KAMERA
AX	MODUL AX
E	ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
K	LINKOVÝ MODUL
R	ROZVADĚČ RACK 19"

Kabely

- Kabel UTP Cat.6
- kabel SYKFY 2x2x0,5
- kabel SYKFY 2x2x0,8
- SOUBĚH KABELŮ

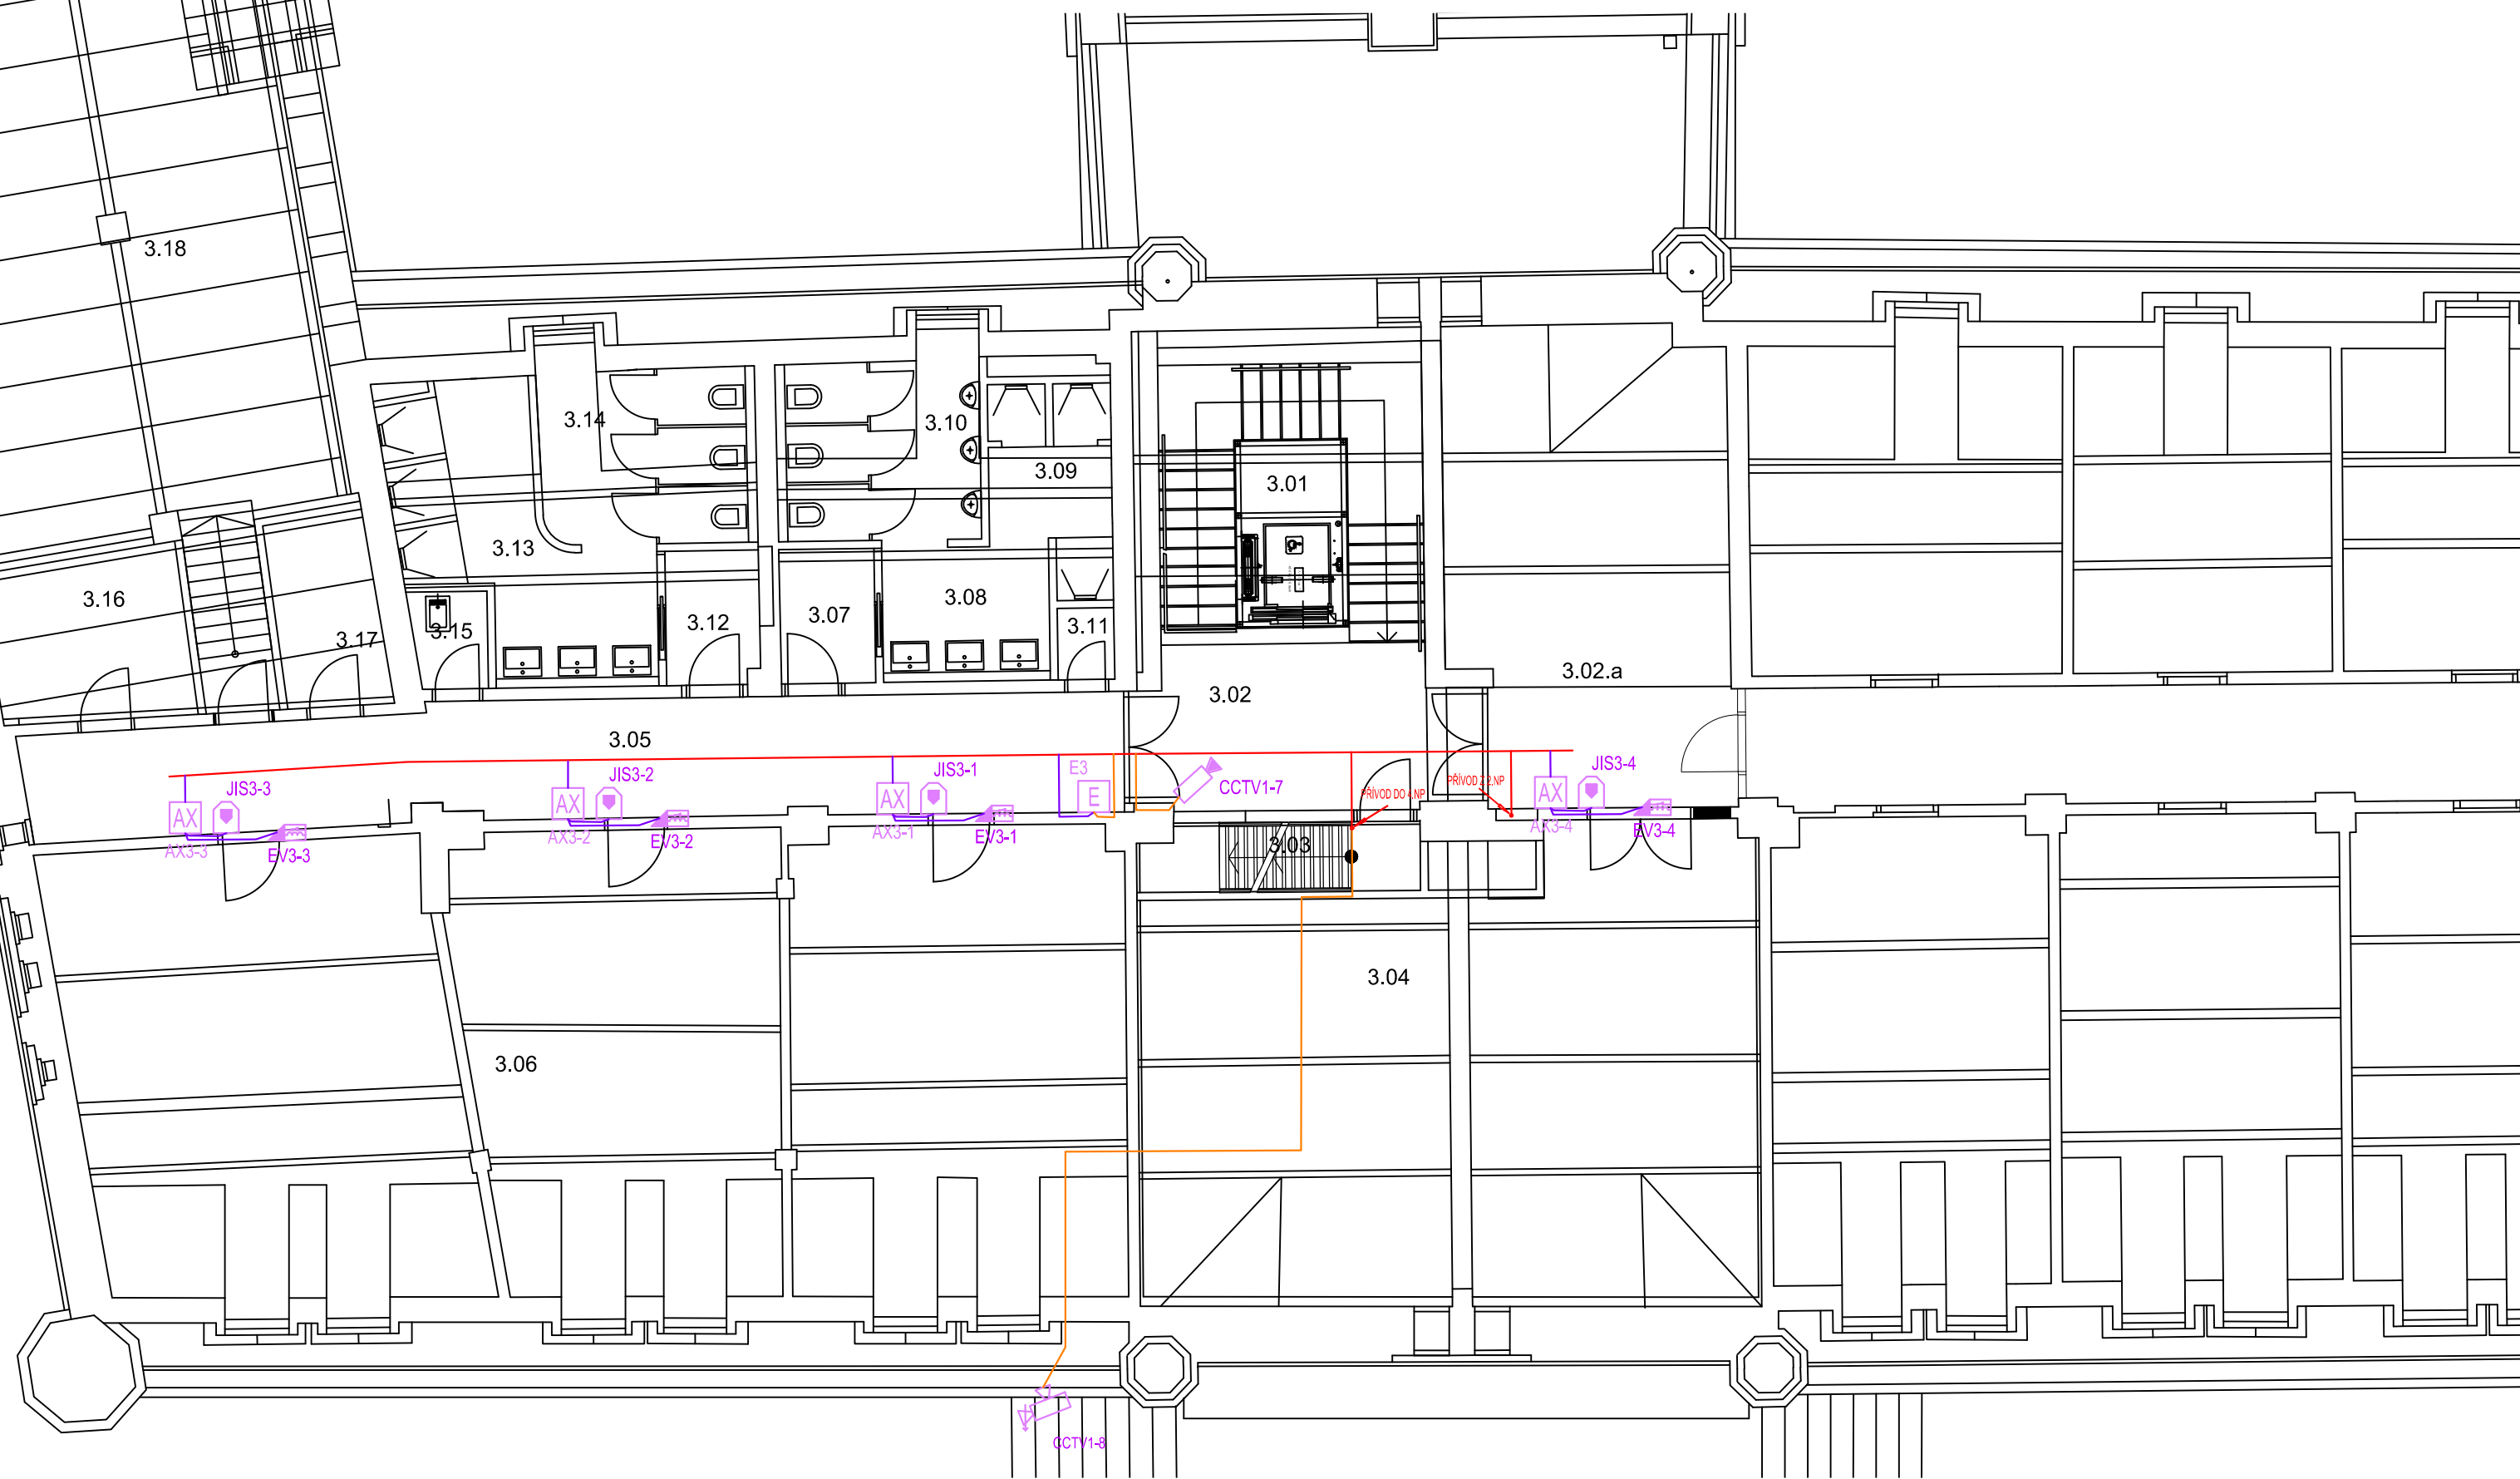

Kazika: Pstr

Ing. Tomáš Bernásek, atelier KNO
autorizovaný architekt ČKA 02678
Nerudova 372, Kadaň, 432 01
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731155167
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
www.atelierkno.cz

Stavba: Rekonstrukce zámku Nečtiny
Výukové a ubytovací centrum ZČU- I Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant: ING. TOMÁŠ BERNÁSEK

Číslo autorizace: ČKA 02678

Projektant: Tomáš Bláha

Profese: Elektro

Kraj: Plzeňský

Stavební úřad: Manětín

Stupeň: DPS

Datum: 04/2017

Číslo zakázky: E15

Investor: Západočeská univerzita
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Objekt: SO.01 Zámek

Kotováno v: mm

Měřítko: 1:100

Formát: A2

Název výkresu: Číslo výkresu:

Slaboproudé rozvody
– EZS – 3.NP

D.1.4.h.9