

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.PP NOVÝ STAV


Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha m2
0.01	sklep, větrání CHÚC	40,0
0.02	bazénová technologie	20,0

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

JEDNO PÓLOVÝ VYPÍNAČ do vřhka 3558A-06940 B
U/EL LF4 TB 258 ETRC

POUŽITÉ KABELY

	CYKY 3Cx1,5
	CYKY 5Cx1,5
	CYKY 3Cx2,5
	CYKY 5Cx2,5
	CYKY 5Cx6
	HLAVNÍ KABELOVA TRASA

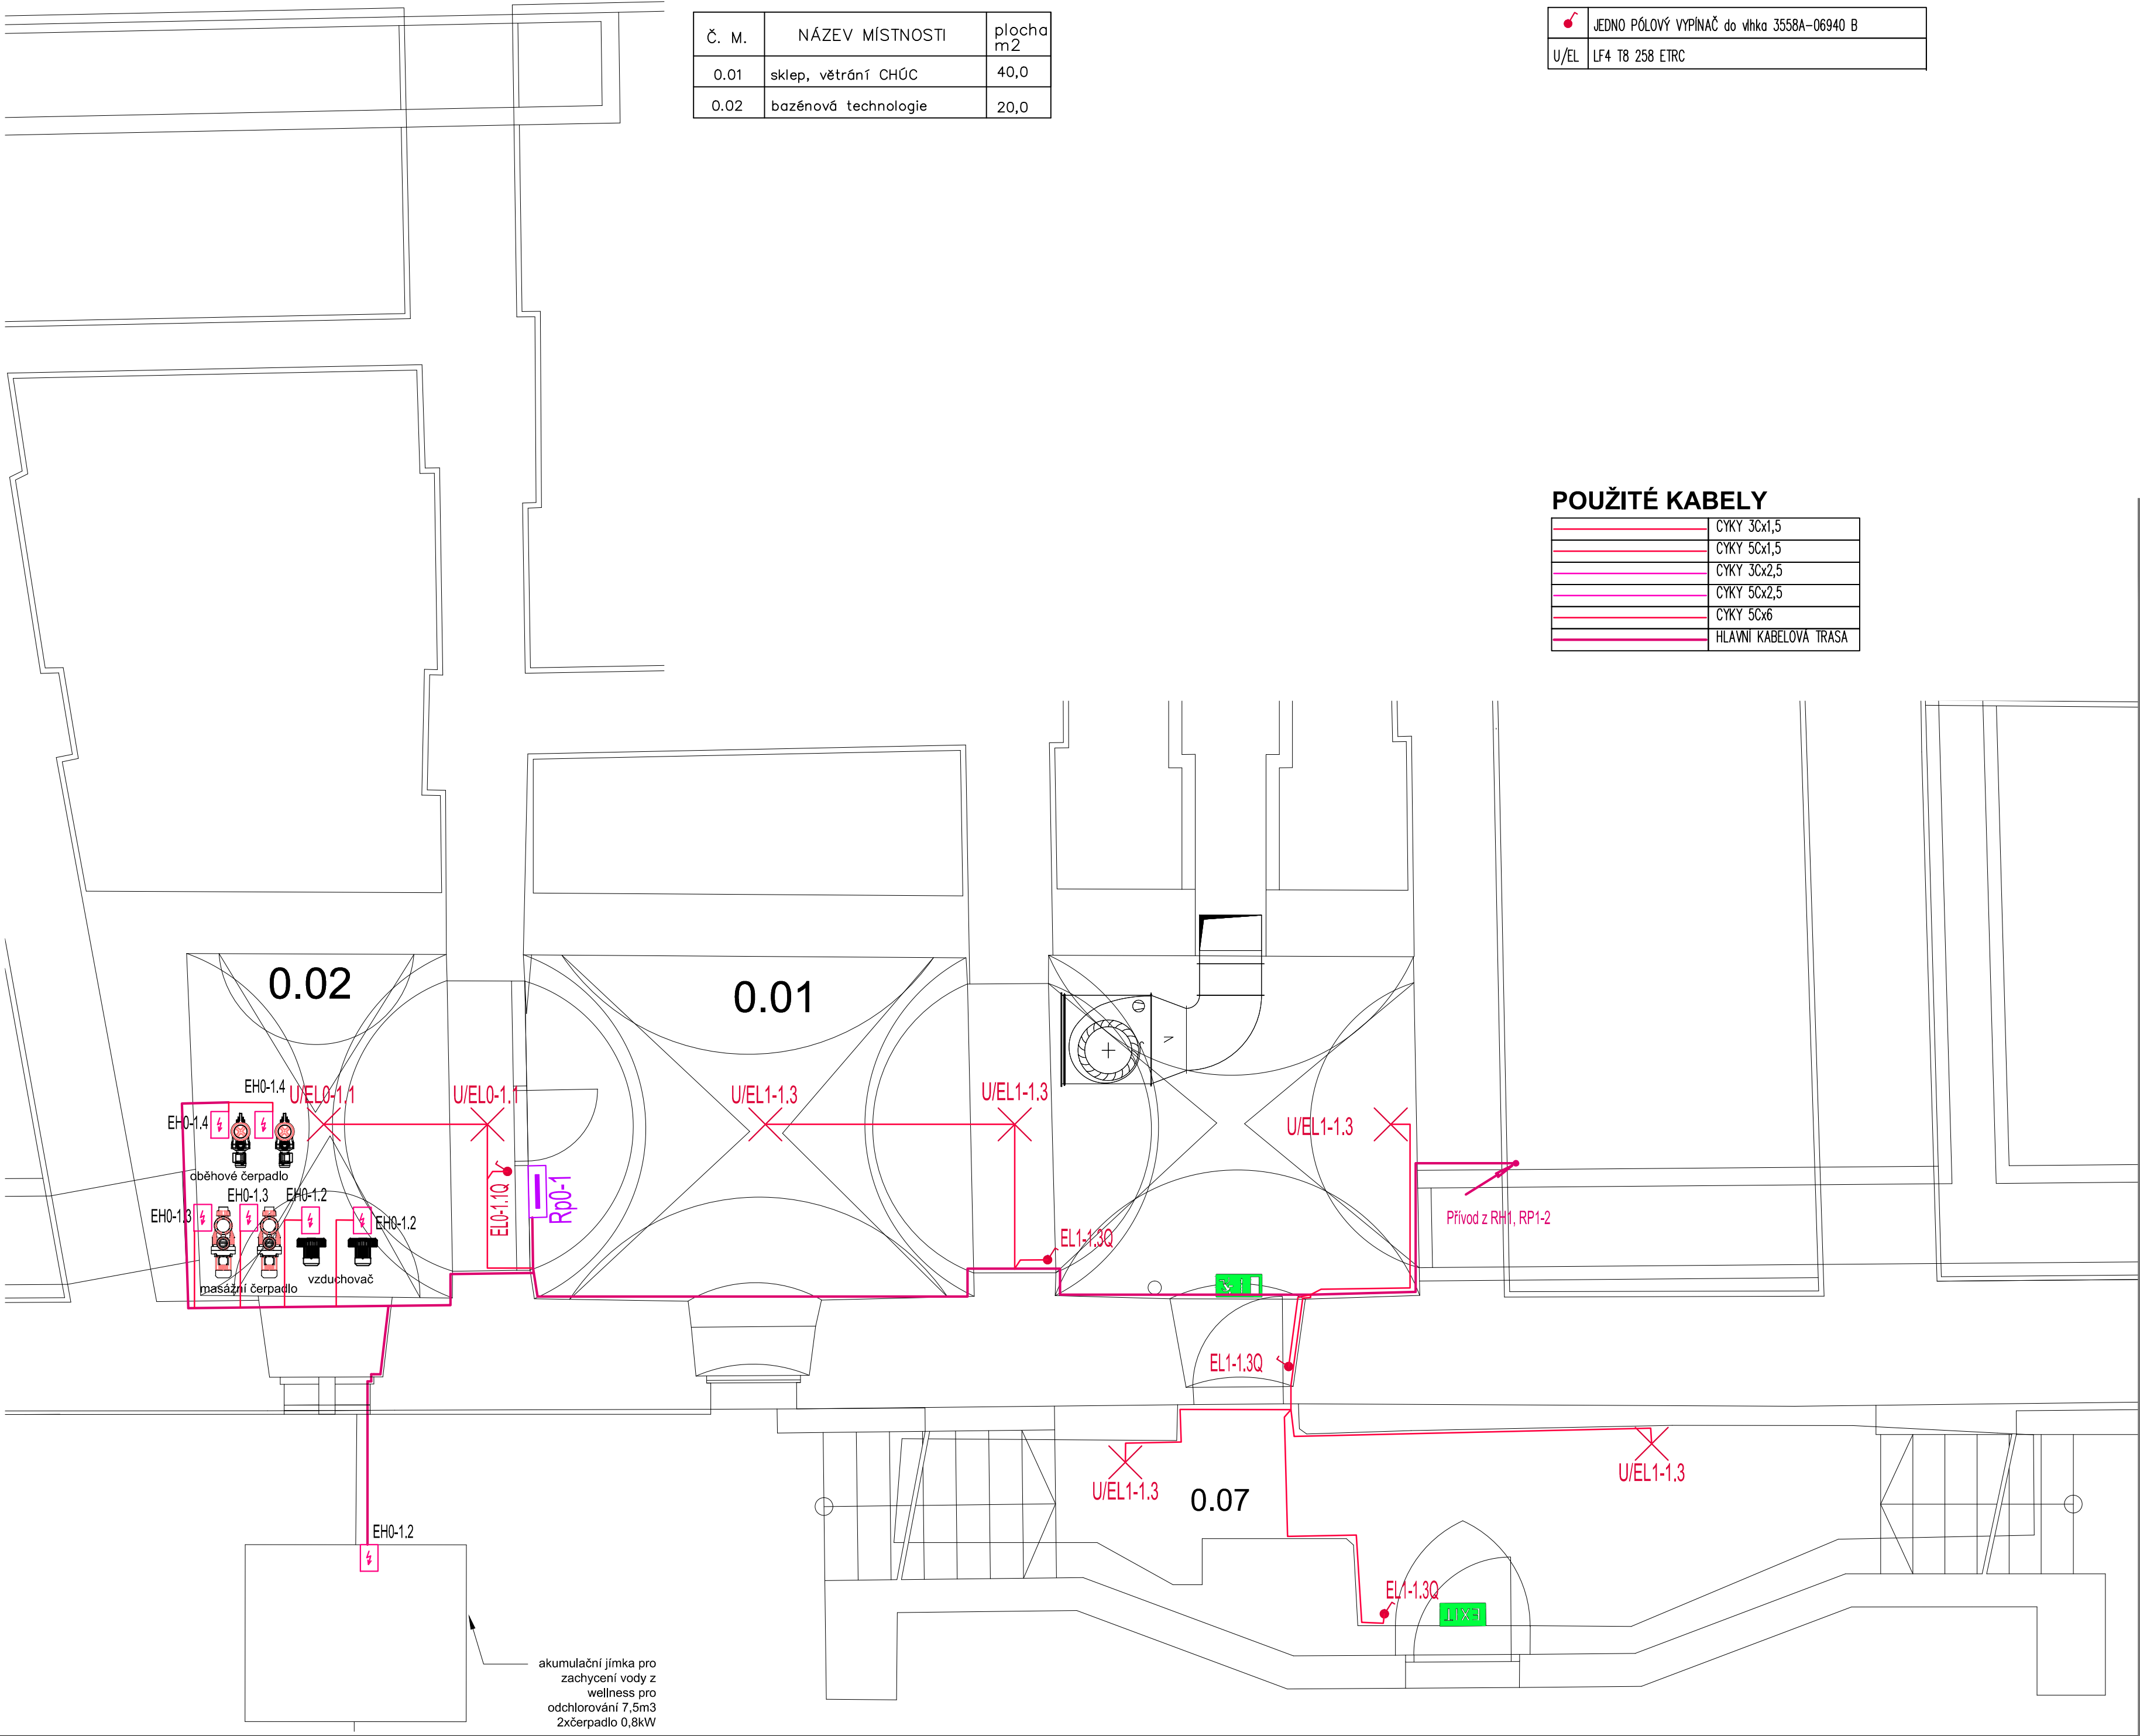

Kazika

Pozice

Ing. Tomáš Bernásek, atelier KNO
autorizovaný architekt ČKA 02678
Nerudova 372, Kadaň, 432 01
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731155167
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
www.atelierkno.cz

Stavba: Rekonstrukce zámku Nečtiny
Výukové a ubytovací centrum ZČU- I Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant: ING. TOMÁŠ BERNÁSEK

Číslo autorizace: ČKA 02678

Projektant: Tomáš Bláha

Profese: Elektro

Kraj: Plzeňský

Stavební úřad: Manětín

Stupeň: DPS

Datum: 04/2017

Číslo zakázky: E15

Investor: Západočeská univerzita
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Objekt: S0.01 Zámek

Kotováno v: mm

Měřítko: 1: 50

Formát: A2

Název výkresu: Číslo výkresu:

Silnoproudé rozvody
- 1.PP

D.1.4.g.6