


zodpovědný projektant : Z. Beneš	zpracovatel : Z. Beneš	K+B ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN	
investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň		Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119	
název akce : Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU		měřítko : 1:200	poč. form. A4 : 8
název části : D.1.4.3. Elektrická požární signalizace		stupeň PD : DPS	datum zprac. : 12/2015
název přílohy : SCHÉMA PROPOJENÍ PRVKŮ PZTS		číslo zakázky : 5225/15	číslo paré :
		D.1.4.5 - 05	

LEGENDA



INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU



LINKOVÝ MODUL S OSMI VSTUPY A JEDNÍM VÝSTUPEM




MAGNETICKÝ KONTAKT V AI POUZDŘE PRO VRATA
PACOVNÍ MEZERA 40 mm





ROZVODNÁ KRABICE


STÁVAJÍCÍ NOVÁ INSTALACE PZTS




STÁVAJÍCÍ

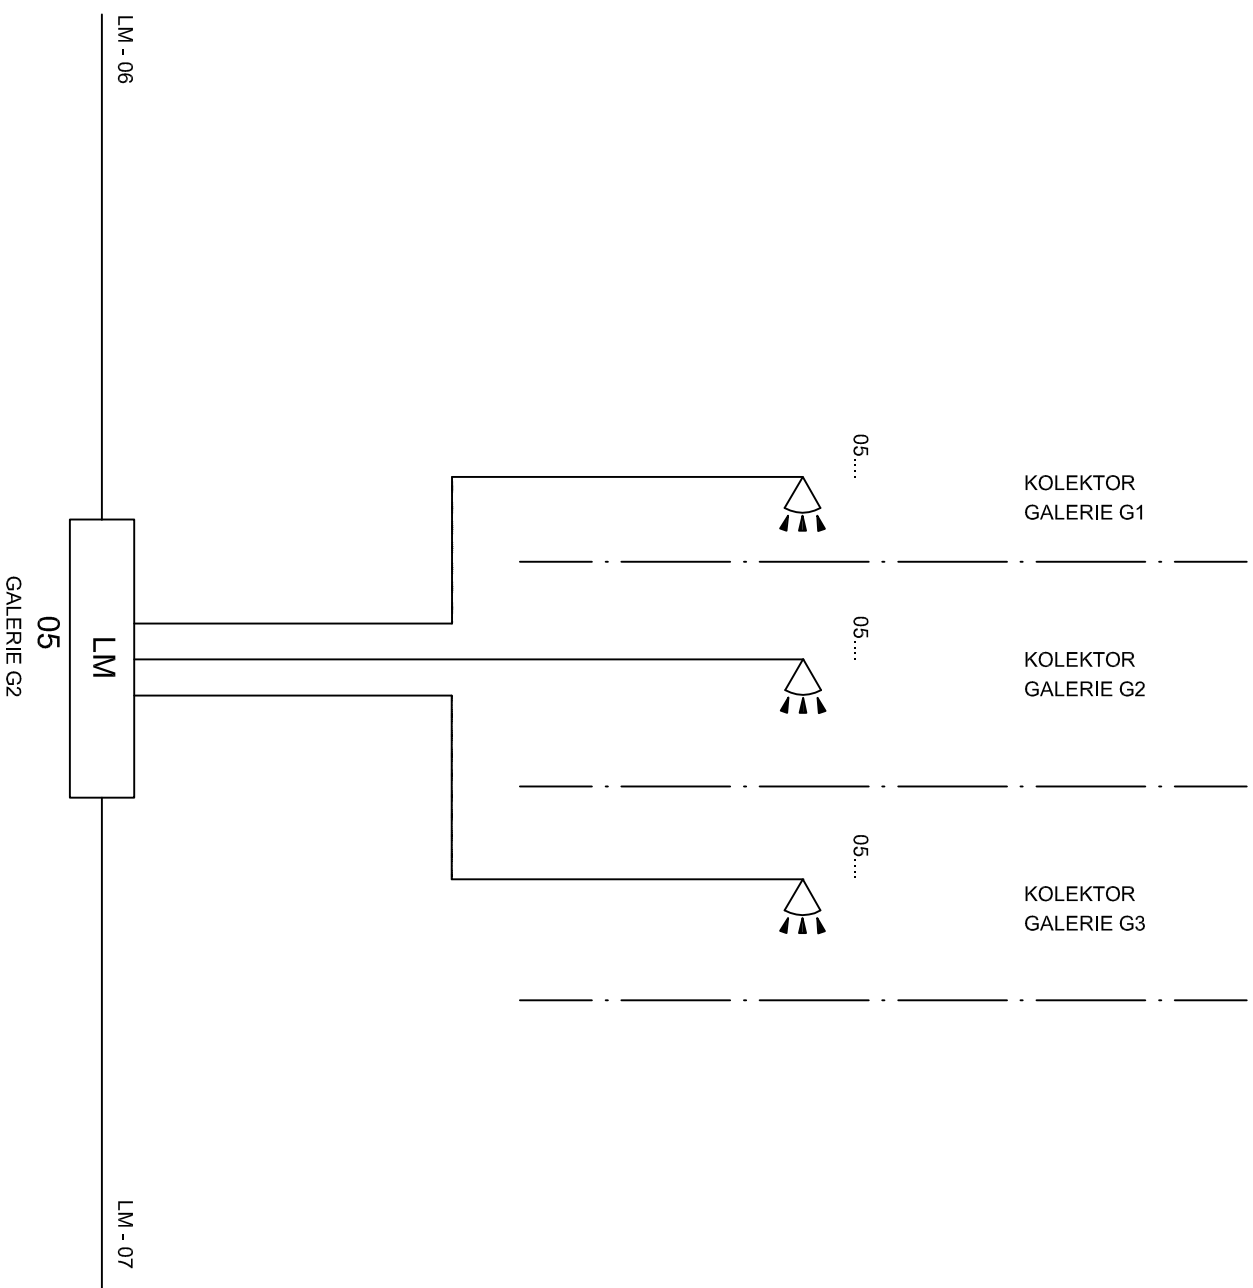

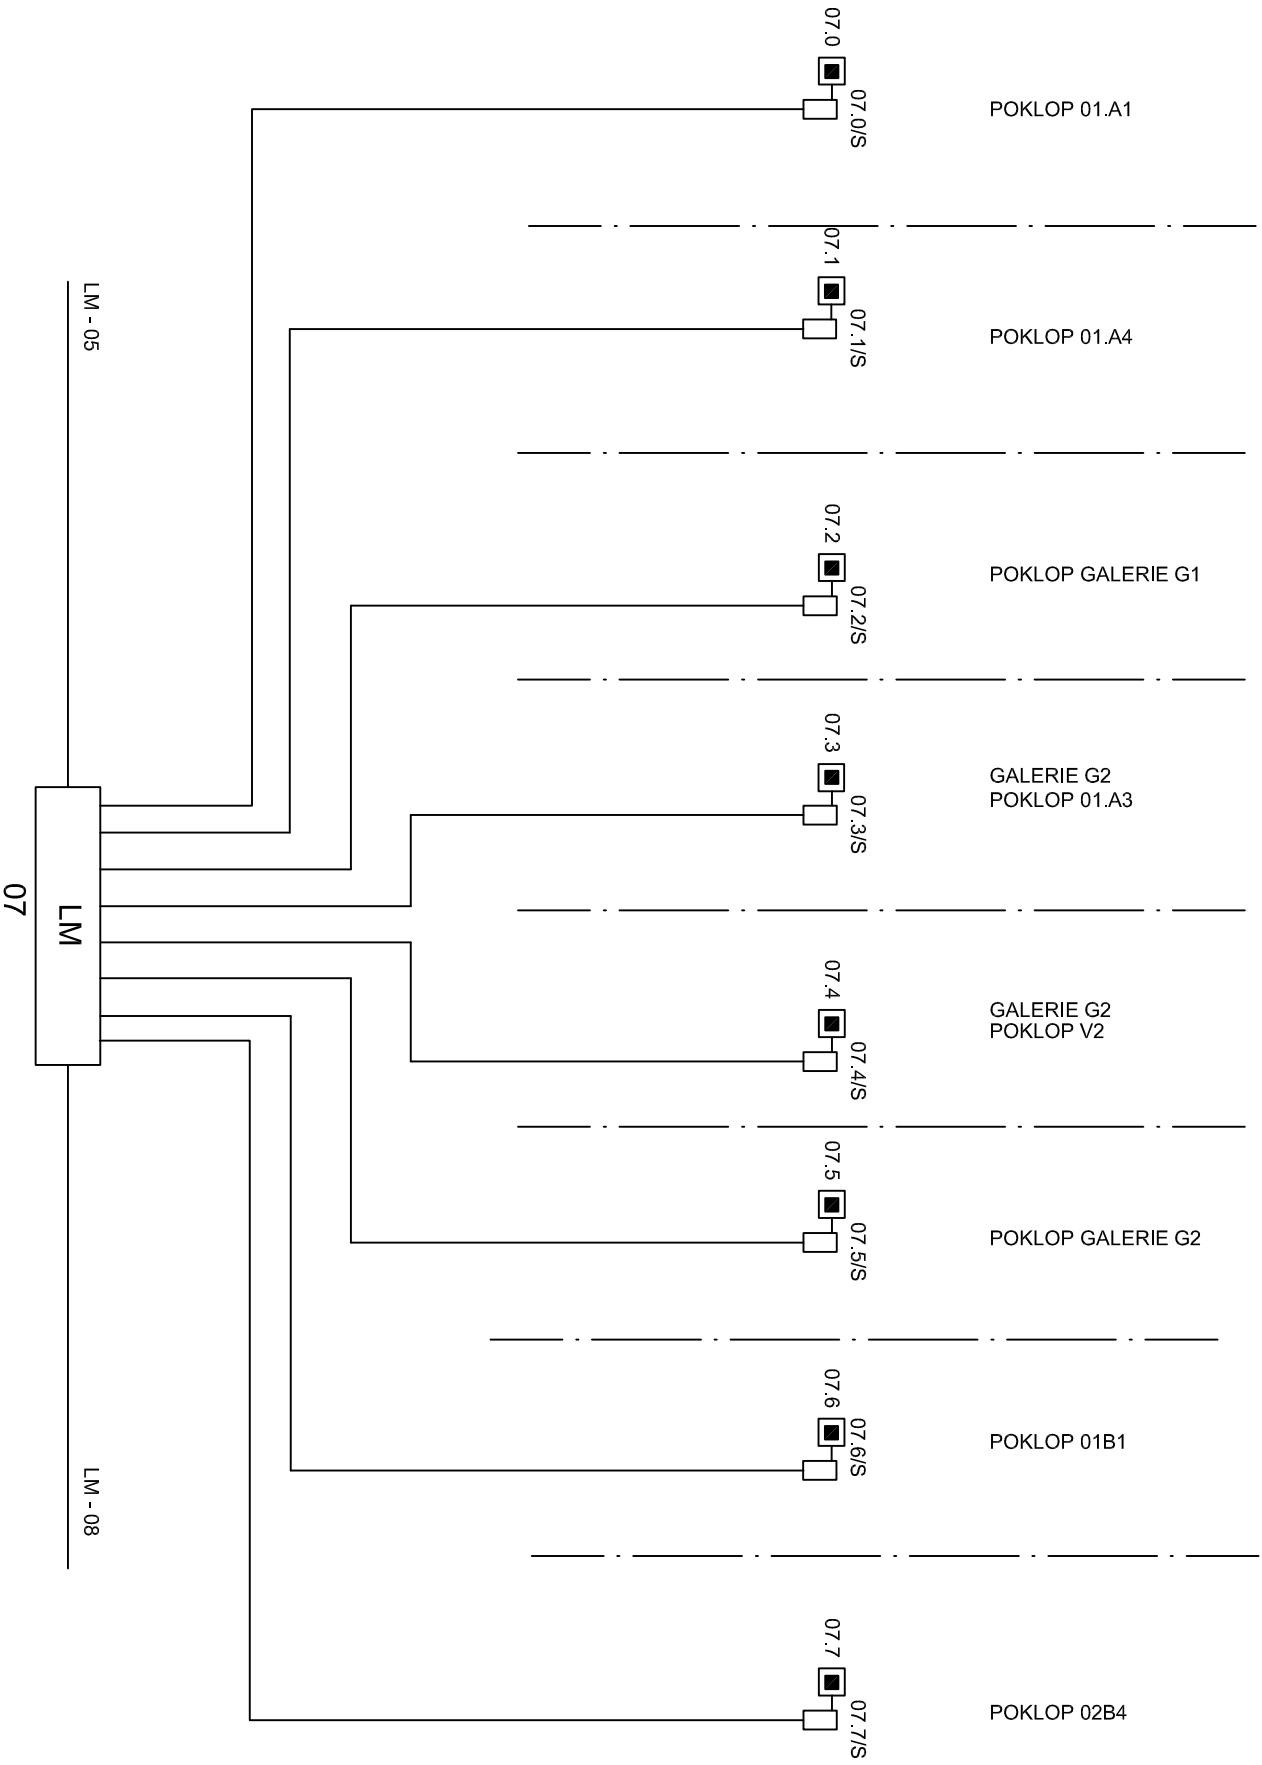



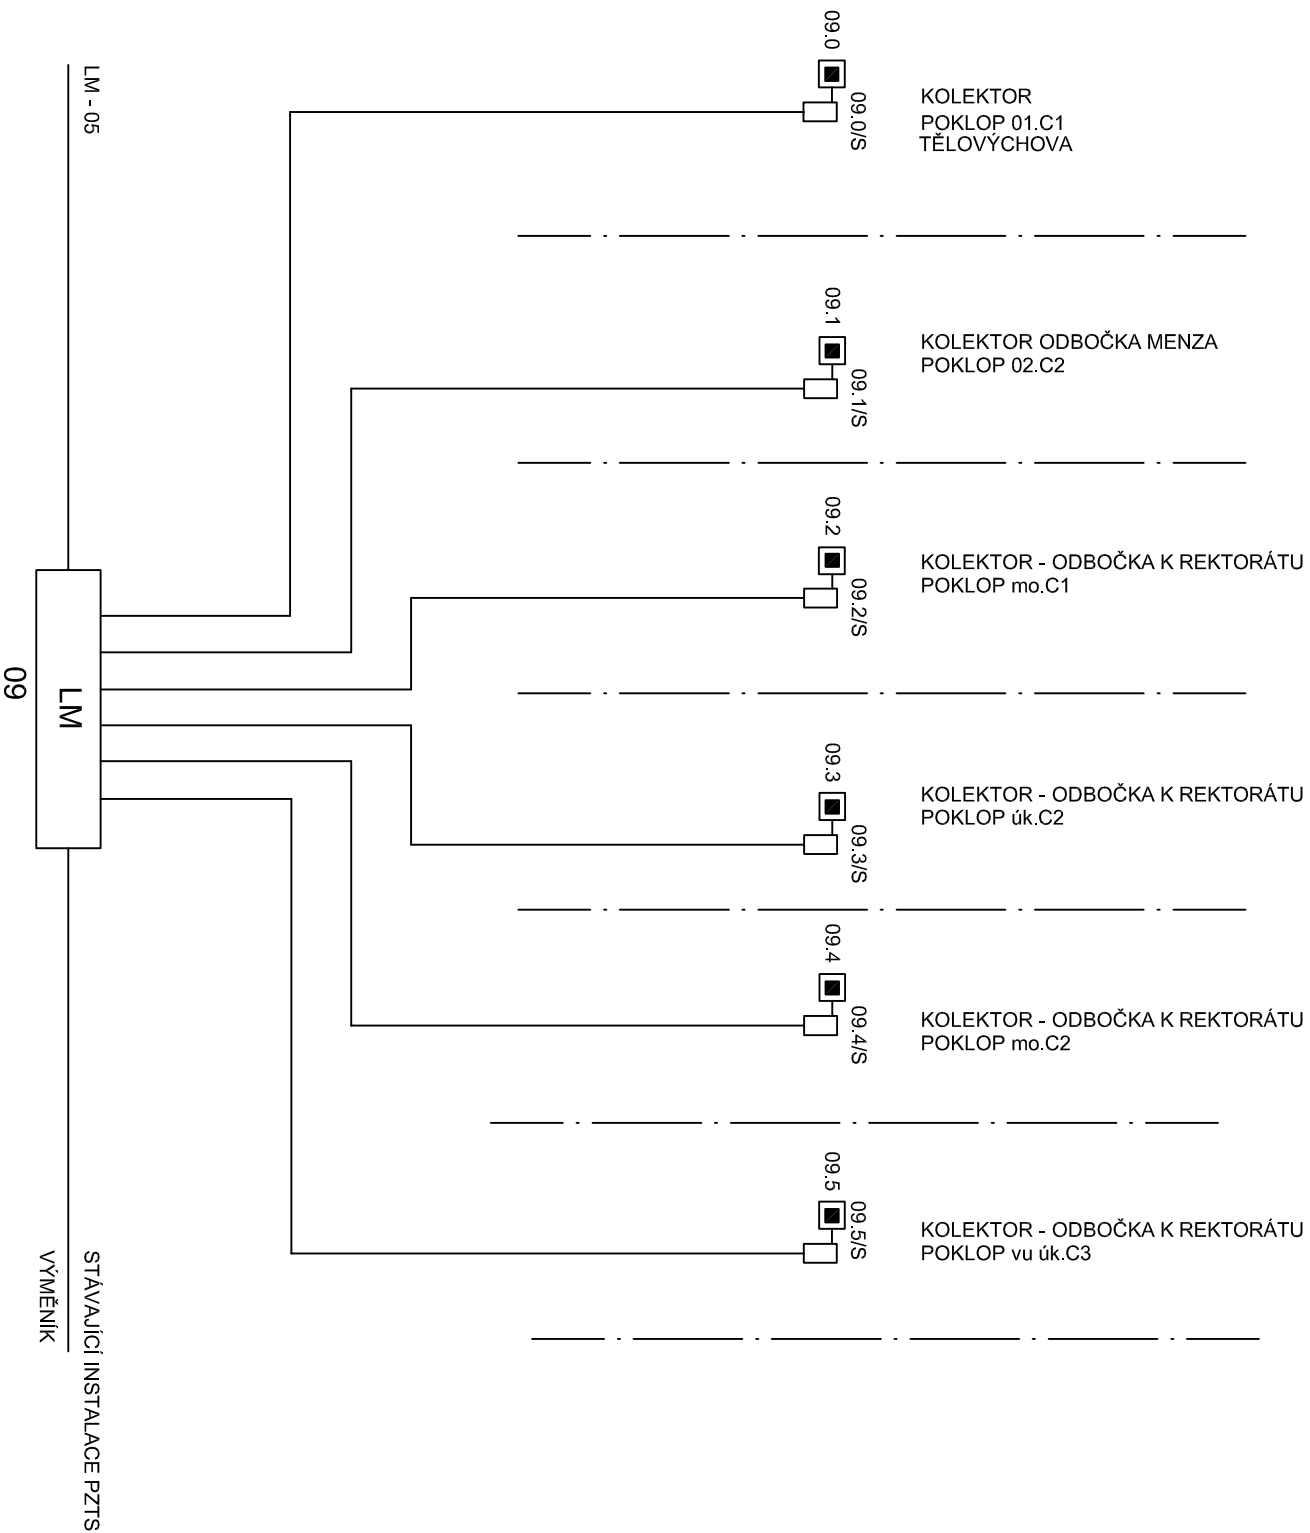

SBĚRNICE PZTS V KOLEKTORECH

