
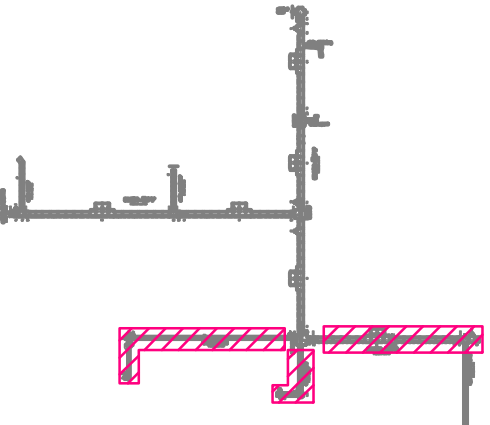


- LEGENDA
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ S OPTICKOU ROZPOJOU A TEPLOU SLOŽOU NOVÝ
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ
 - POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
 - SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO HLÁSIČE EPS NAMONTOVAT NA KAZETU STROPNÍHO PODHLEDU POD HLÁSIČEM
 - POŽÁRNÍ SÍŘENA
 - STÁVAJÍCÍ KONVENČNÍ IONIZAČNÍ HLÁSIČ LITES MHG 181
 - PŘÍRŮZNÝ MAGNET POŽÁRNÍCH DVEŘÍ
 - 24VDC PŘÍDAVNÝ NÁPÁJECÍ ZDROJ 5A, 24VDC V KRYTU
 - CM 800 VSTUPNÍ MODUL SE 2 VSTUPY
 - SNM 800 VÝSTUPNÍ MODUL S JEDNĚM HLAVNÍM VÝSTUPEM
- VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EPS
VEDENÍ NOVÉ INSTALACE EPS KABEL S VLASTNOSTMI B2 - 4x2x0,8
VEDENÍ SÍŘENÍ NOVÁ INSTALACE EPS KABEL S VLASTNOSTMI B2 - 4x2x0,8
VEDENÍ PŘÍRŮZNÝCH DVEŘNÍCH ELEKTROMAGNETU NOVÁ INSTALACE KABEL CXYK 0,2x1,5
VEDENÍ OHNĚ ODOLNÉ ČÁSTI HLÁSIČI LINKY 03D NOVÁ INSTALACE KABEL JEH95P2x2x0,8
VEDENÍ OHNĚ ODOLNÉ ČÁSTI HLÁSIČI LINKY 03D STÁVAJÍCÍ KABEL JEH95P2x2x0,8
- KABELÁŽ ULOŽENA NA KABELOVÝCH LÁVKÁCH VYKRAZENÝCH PRO SLP ROZVODOVÝ
NOVÉ VEDENÍ K HLÁSIČŮM ULOŽENO ELINIST. TRUBKÁCH TUKYCH UPEVNĚNÝCH KE STROPNÍM KANÁLŮM
TRASA VEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODOVÝCH S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30R - KABELY ULOŽENY V KABELOVÉM ZLÁBU S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30R

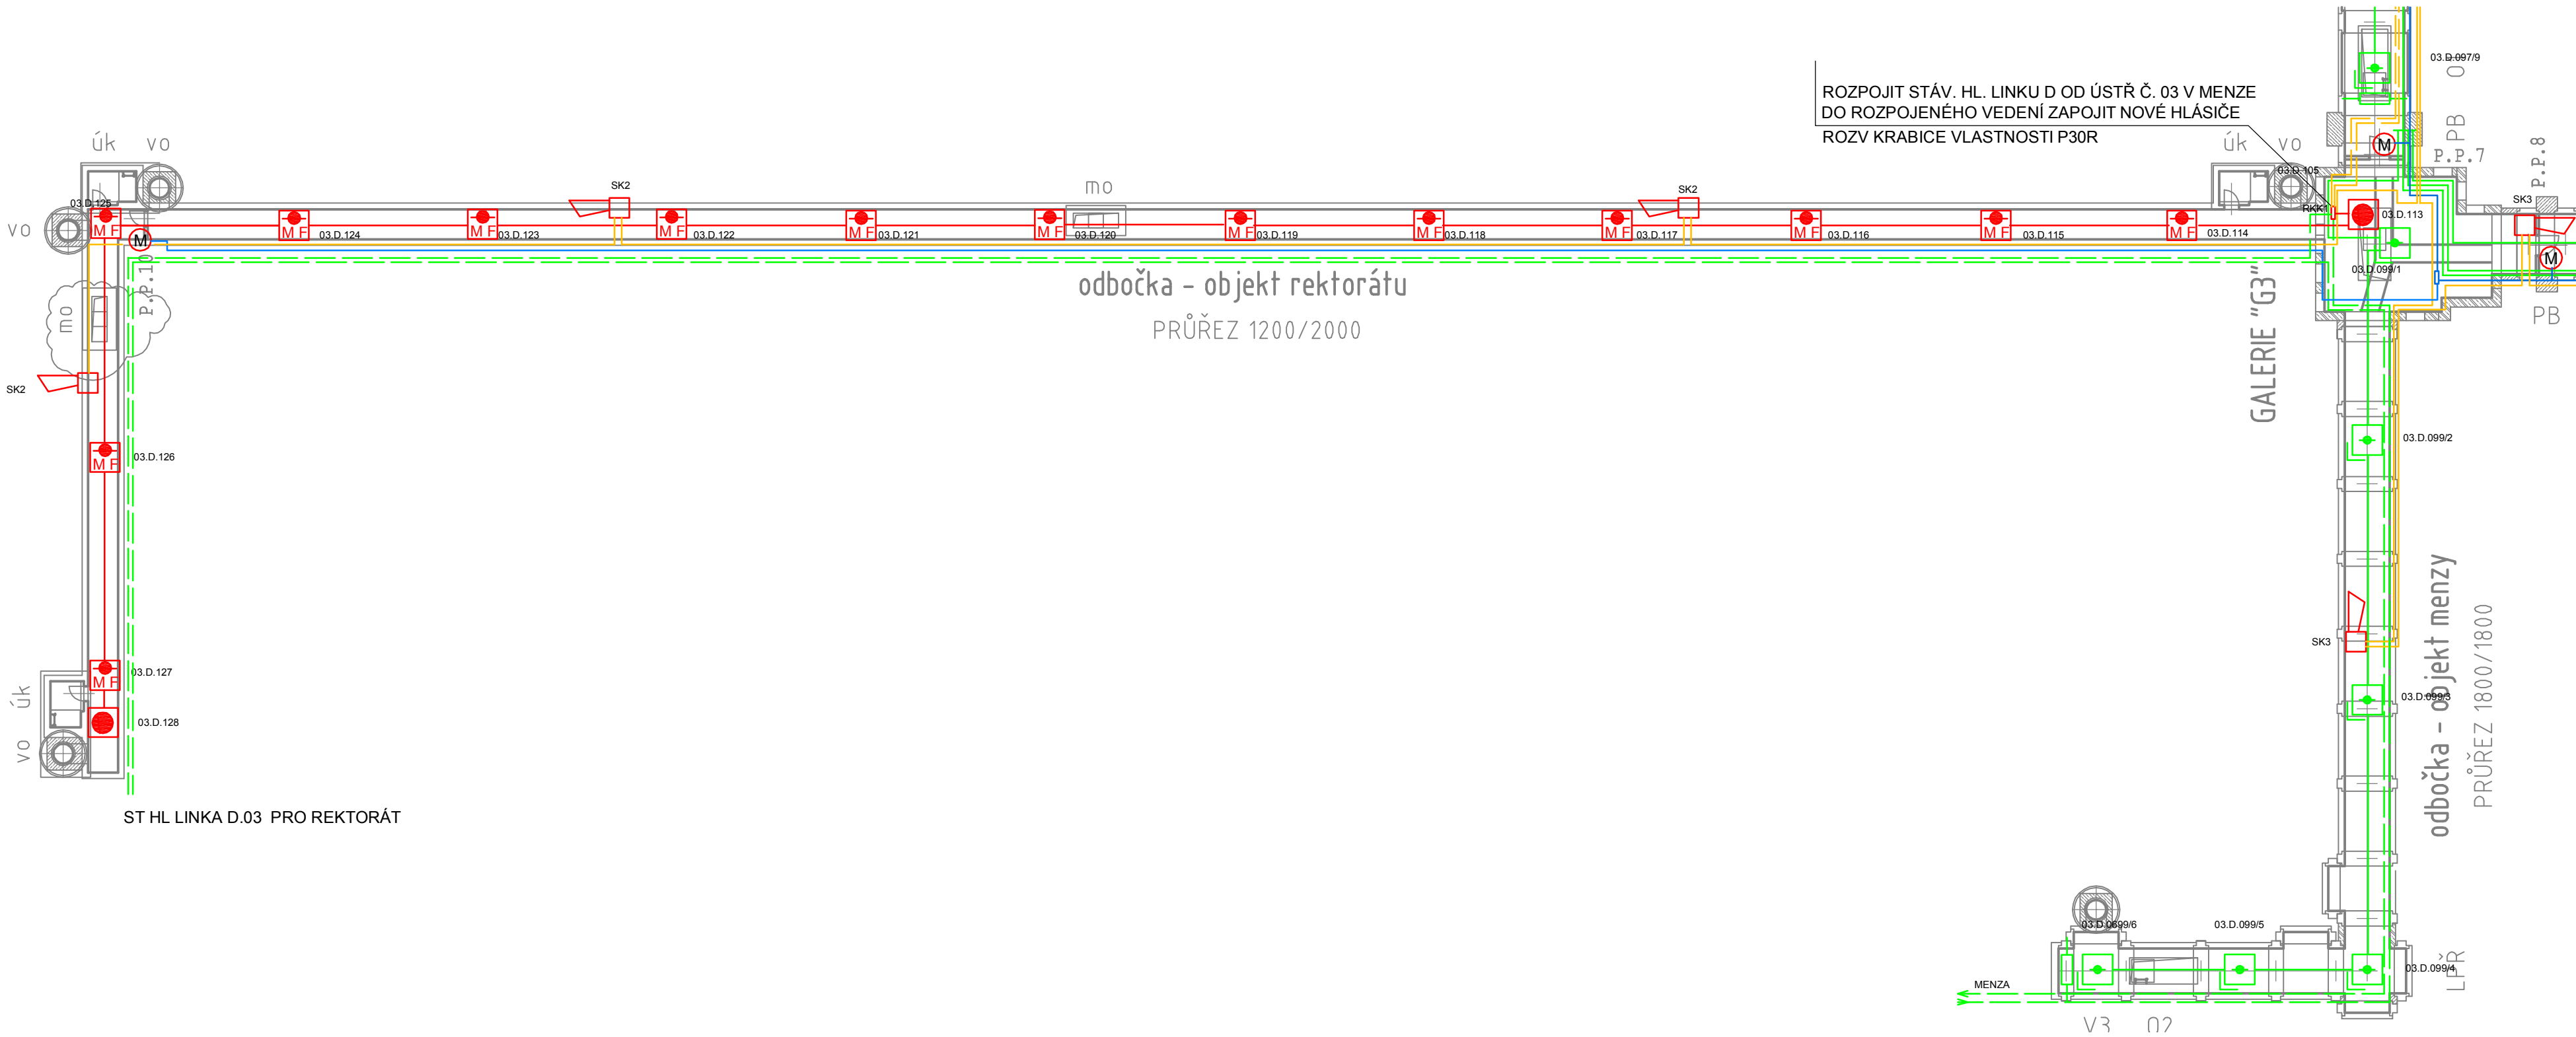

č.změny revize	popis změny/ revize	datum	zpracoval
1	REVIZE 1	02/2018	Zbyněk Beneš
zodpovědný projektant : Z. Beneš		zpracovatel : Z. Beneš	
investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň		K+BELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119	
název akce : Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU		měřítko :	1:200
název části : D.1.4.3. Elektrická požární signalizace		poč. form. A4 :	8
		stupeň PD :	DPS
		datum zprac. :	12/2015
		číslo zakázky :	5225/15
název přílohy : Půdorys kolektoru část C + objekt rektorátu		číslo přílohy :	číslo paré :
		D.1.4.3 - 04	