


ÚSTŘEDNA EPS
Č. 04 - MENZA

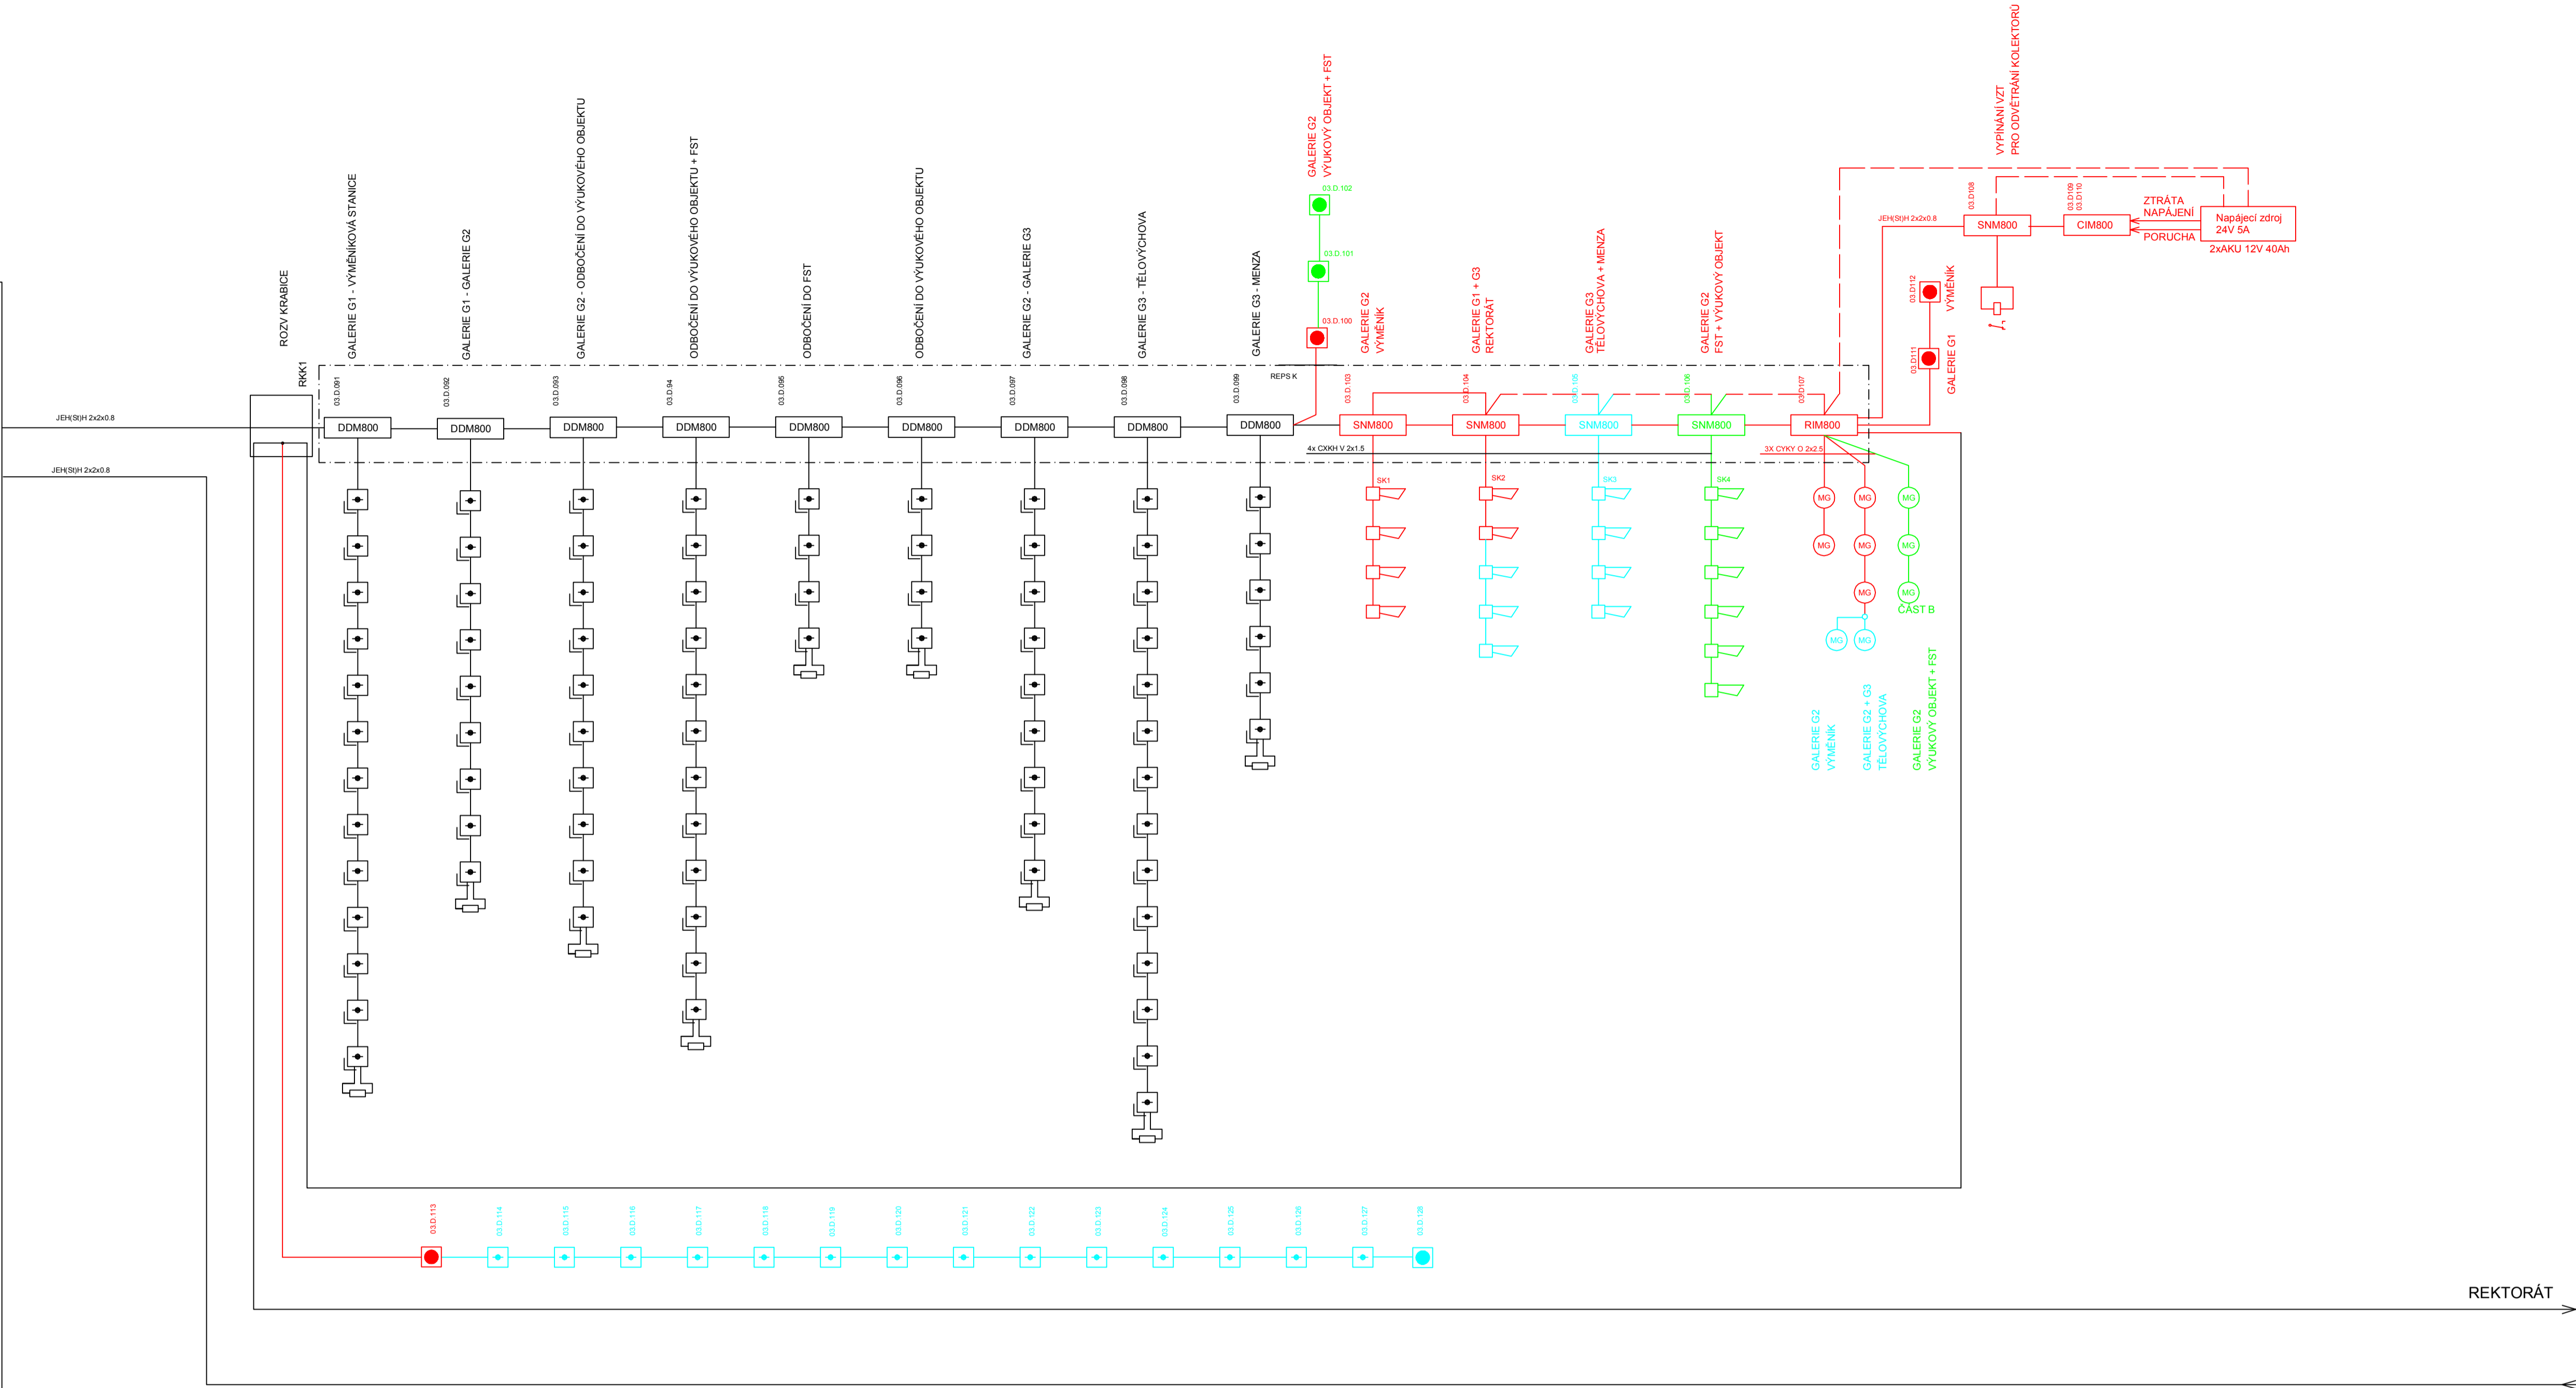

LEGENDA

- DDM800 UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR
- SNM800 VÝSTUPNÍ MODUL S JEDNÍM HLÍDANÝM VÝSTUPEM
- RIM800 VÝSTUPNÍ MODUL S JEDNÍM NEHLÍDANÝM VÝSTUPEM
- IONIZAČNÍ HLÁŠIČ MHG 101
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
- PRÍDRŽNÝ MAGNET POŽÁRNÍCH DVEŘÍ
- POŽÁRNÍ SÍRENA
- STÁVAJÍCÍ INSTALACE
- ČÁST A
- ČÁST B
- ČÁST C

č. změny revize	popis změny/ revize	datum	zpracoval
1	REVIZE 1	02/2018	Zbyněk Beneš
zodpovědný projektant : Z. Beneš		zpracovatel : Z. Beneš	
investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň		KB ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER • BRAUN	
název akce : Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU		Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: koelektro@koelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119	
název části : D.1.4.3. Elektrická požární signalizace		měřítko : - počet form. A4 : 8 stupeň PD : DPS datum zprac. : 12/2015 číslo zakázky : 6225/15	
název přílohy : Schéma propojení prvků EPS		číslo přílohy : D.1.4.3 - 05 číslo paré :	