


KRČEK K3


363,80
+10,80



SP11
PPR d 32 (+12,1 m)
PPR d 63 (SP)

LABORATORNÍ OBJEKT

363,80
+10,80

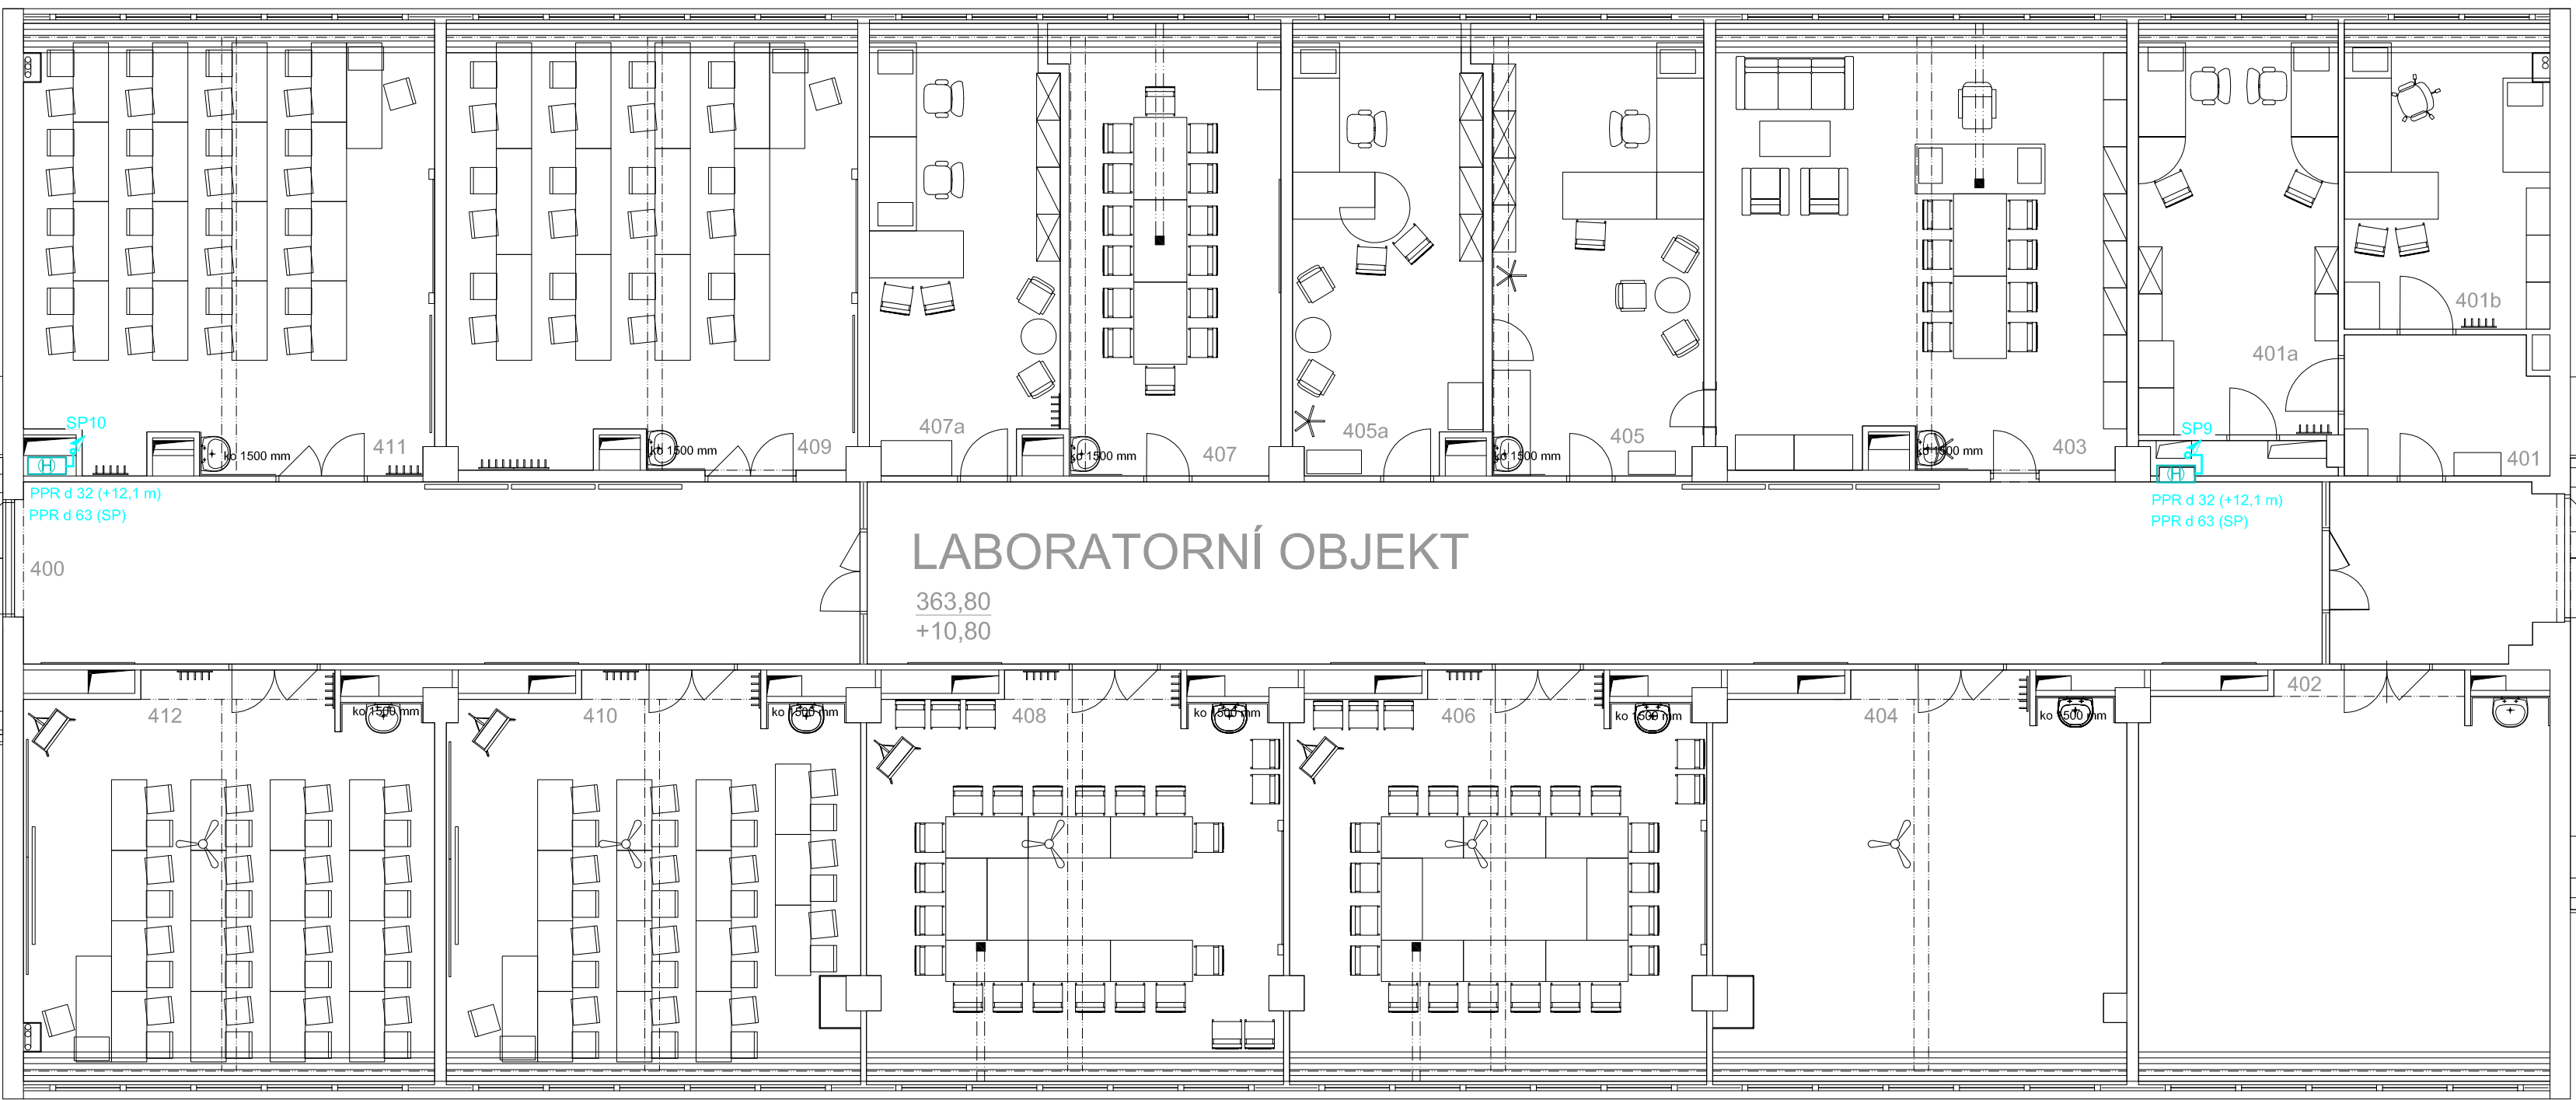


SP10
PPR d 32 (+12,1 m)
PPR d 63 (SP)


PŮDORYS - 4.NP (1/2)

KRČEK K2


363,80
+10,80



PŮDORYS - 4.NP (2/2)



EDROVÝ OBJEKT

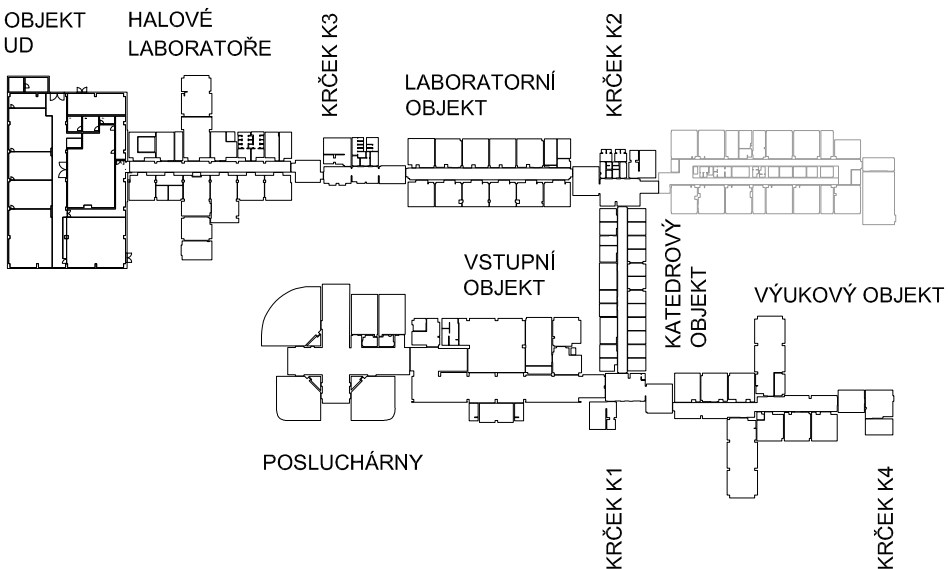

LEGENDA:

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------------|---------|------|
| Revize | Datum | Změna | formát A4: | 11 | paré |
| ZAKÁZKA: | | | stupeň: | DPS | 10 |
| OBSAH: | | | datum: | 05/2018 | |
| PŮDORYS - 4.NP (1/2) | | | měřítko: | 1:100 | |
| OBJEDNATEL: | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | | arch. č.: | 19/2018 | |
| ZHOTOVITEL: | VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň | | www.vodoplan.cz | | |