

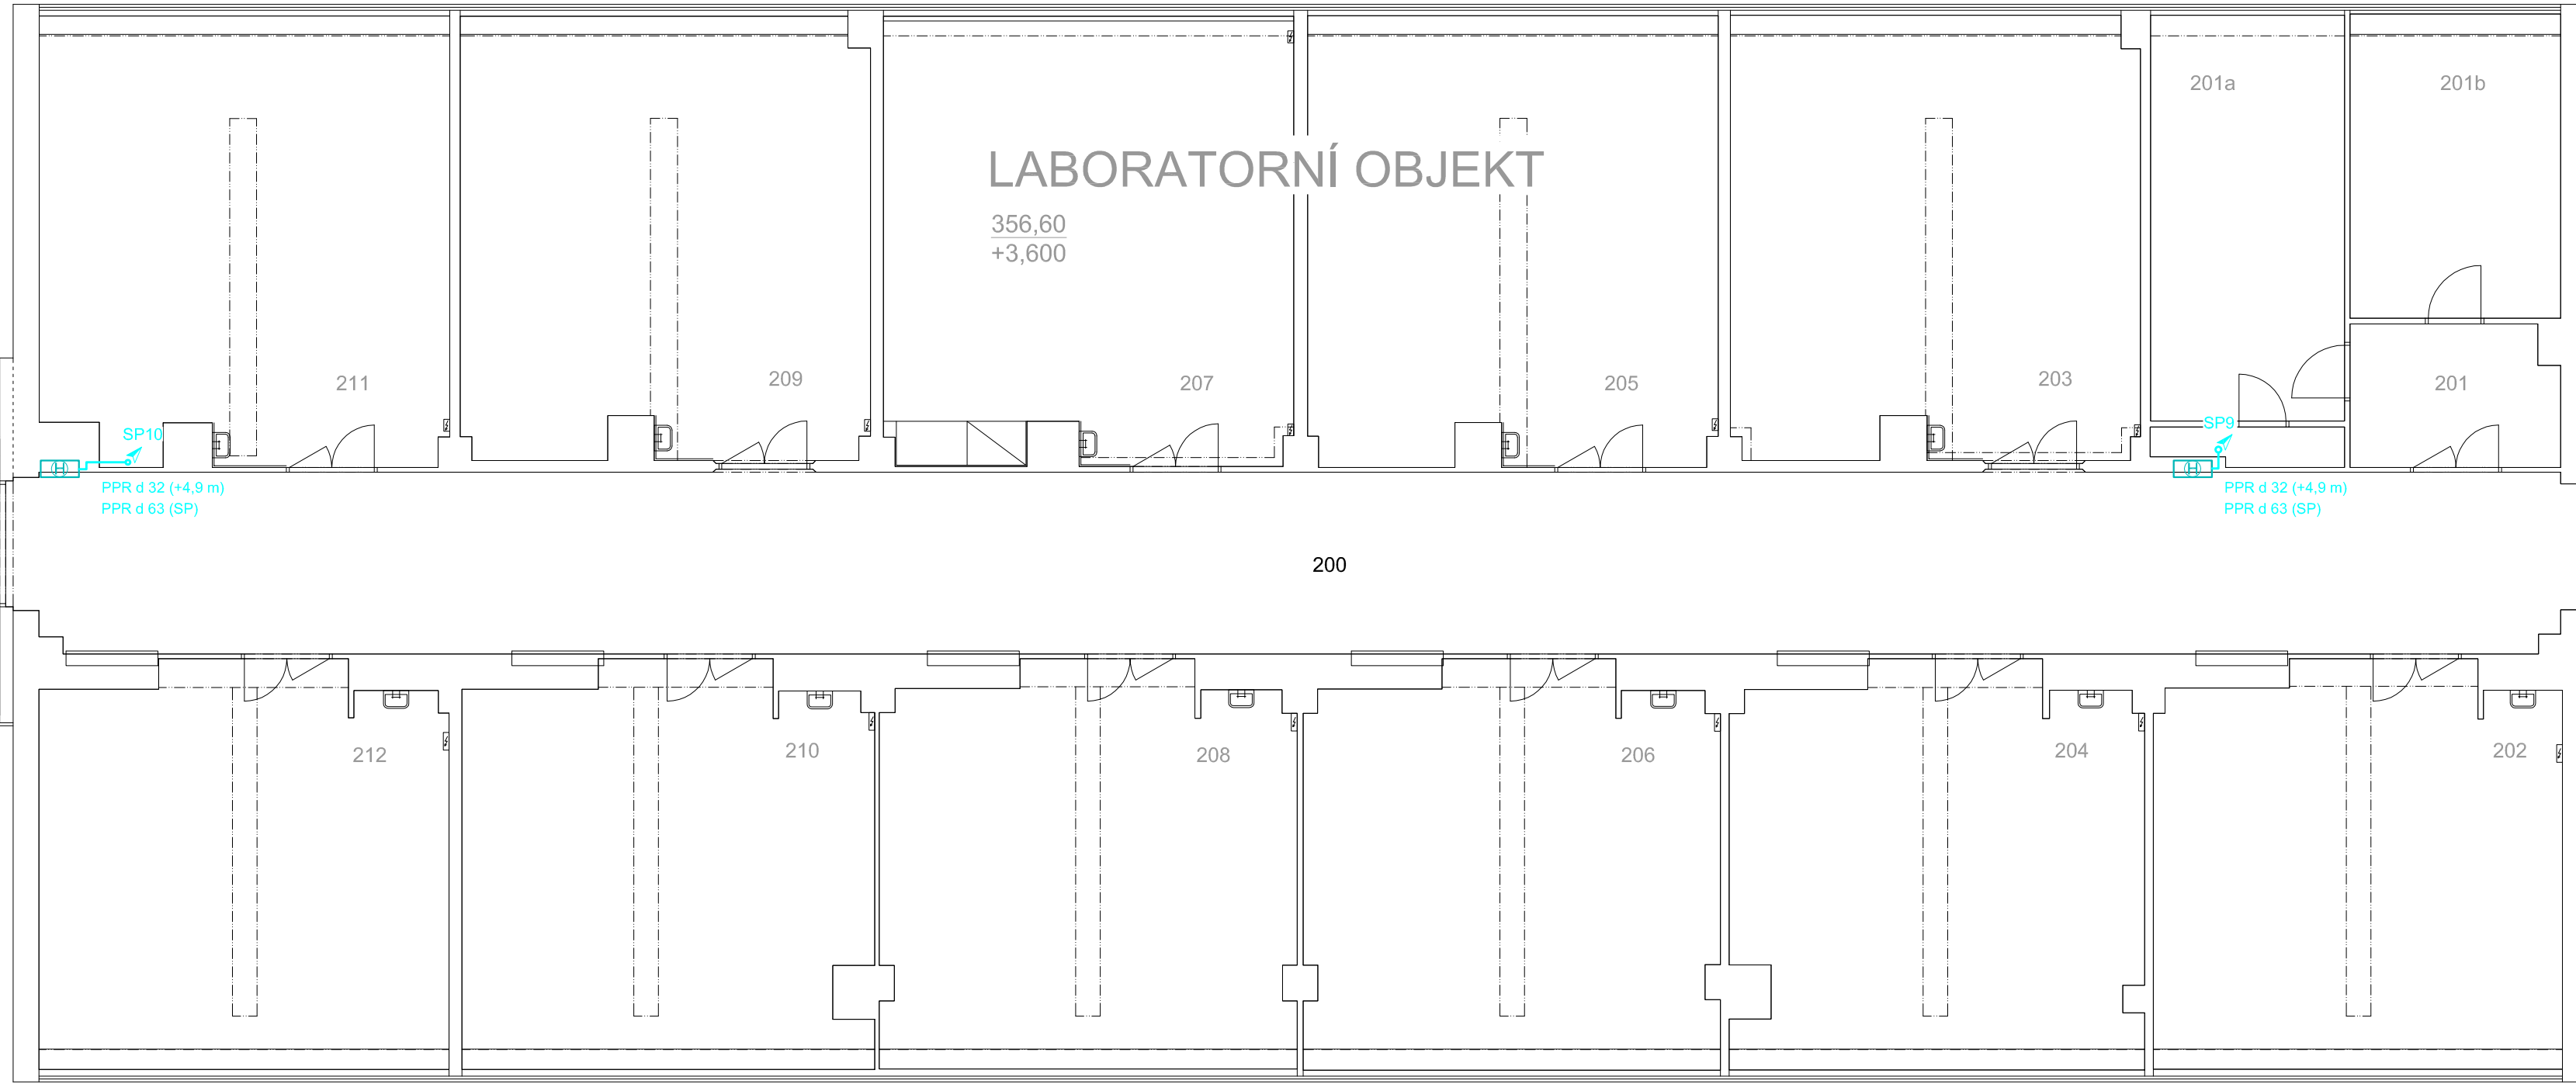


KRČEK K3
356.60
+3,600

SPOJOVACÍ OBJ.
356.60
+3,600

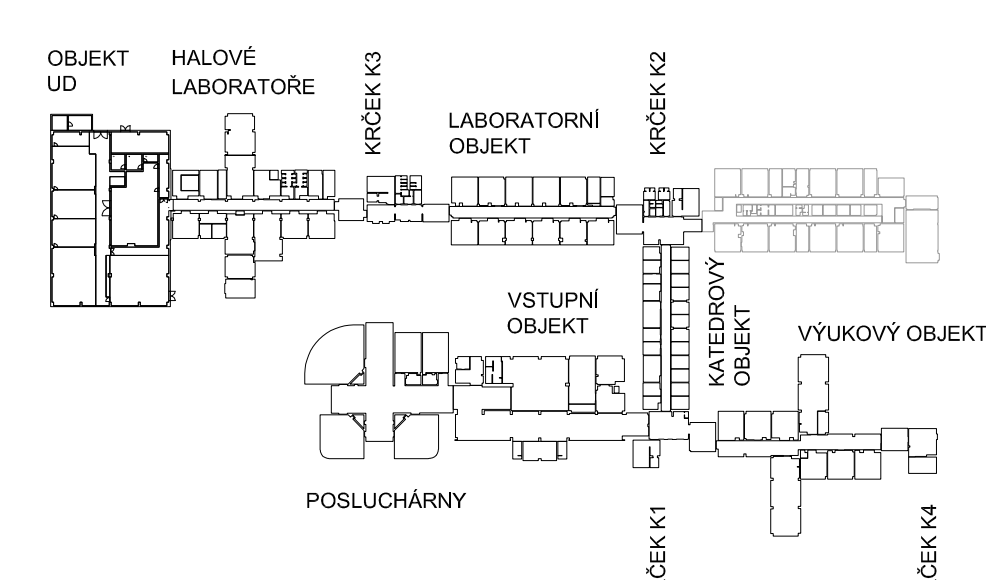

KRČEK K2
356.60
+3,600

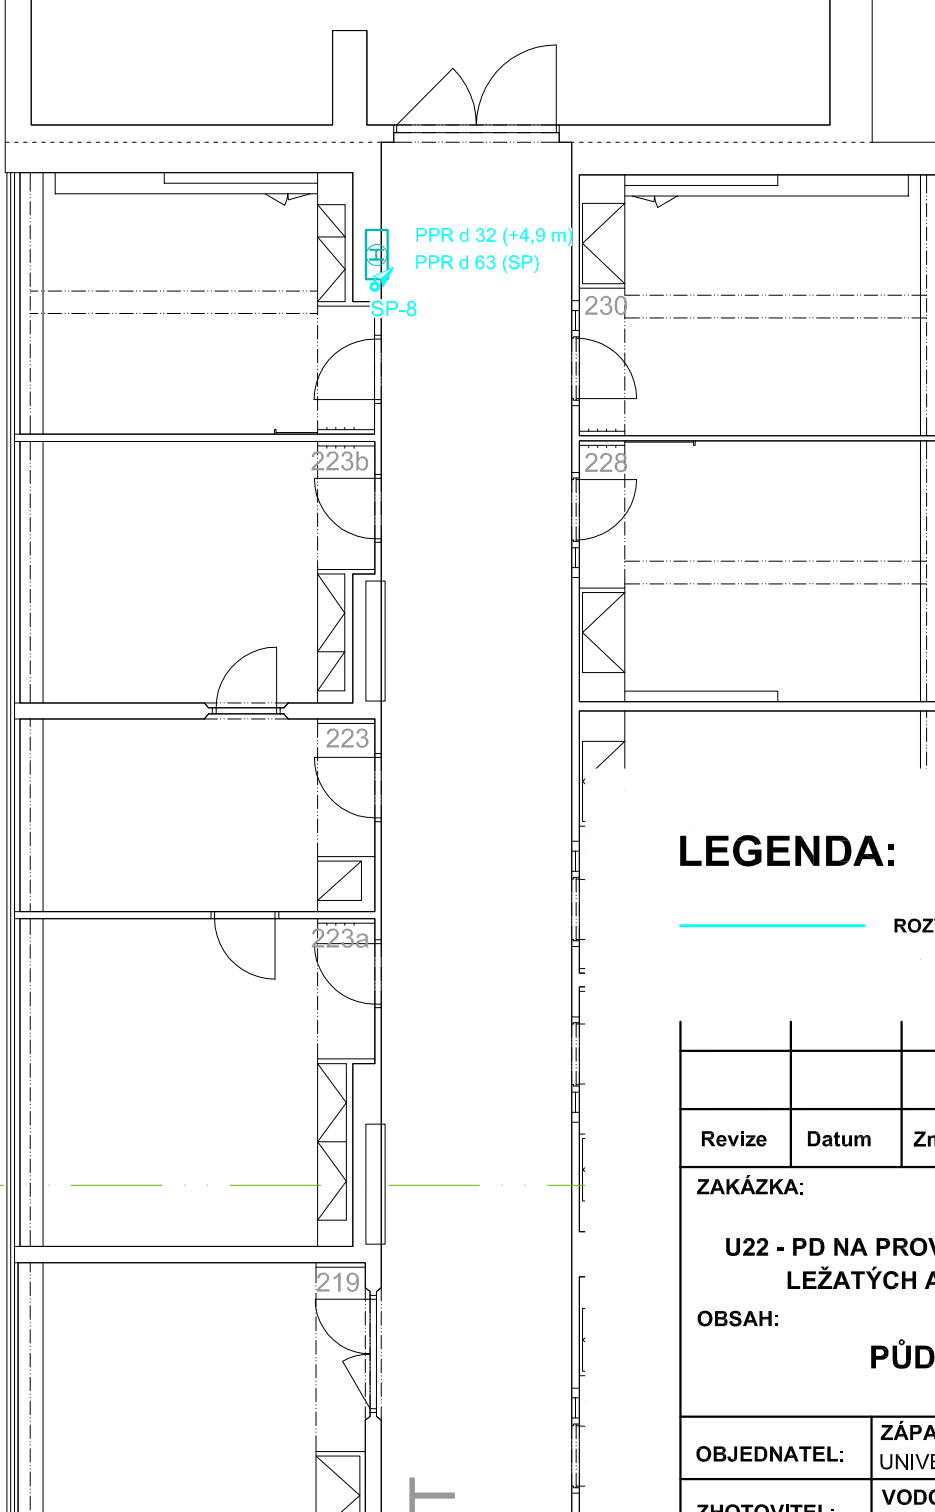

PŮDORYS - 2.NP (1/2)

PŮDORYS - 2.NP (2/2)

LEGENDA:

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

Revize	Datum	Změna
ZAKÁZKA:		
U22 - PD NA PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE		
LEŽATÝCH A SVISLÝCH ROZVODŮ VODY		
OBSAH:		
PŮDORYS - 2.NP (1/2)		
OBJEDNATEL:		
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI		
UNIVERZITNÍ 14, 306 14 PLZEŇ		
ZHOTOVITEL:		
VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Písek		
formát A4: 16		
etapka: DPS		
datum: 05/2018		
měřítko: 1:100		
arch. č.: 19/2018		
www.vodoplan.cz		