


Dělení do požárních úseků je shodné pro 2.-8.NP

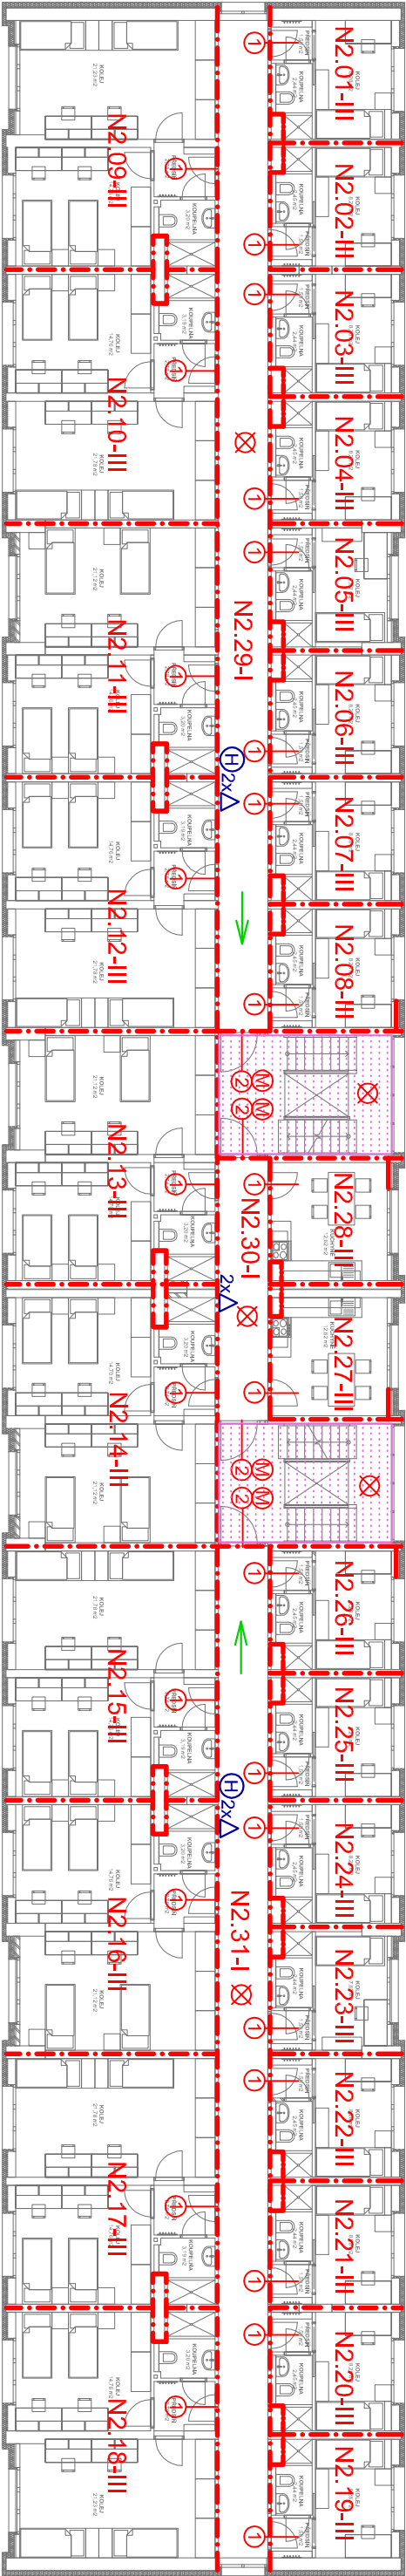

Celý objekt vybaven systémem EPS

Legenda:

- ① EI30DP3

② EI30DP3-C3

③ EW30DP3-C

Ⓜ Trvale otevřené dveře na magnet, uzavírá EPS

Ⓟ Panikové kování - hrazda

ⓅⓂ Paniková klika

⊗ Nouzové osvětlení
- KTPO

OPPO

Tablo

CS

TS

Ústředna EPS
- △ PHP práškový 21A/113B 6kg

▲ PHP sněhový CO2 5kg

Ⓜ Nástěnný hydrant DN25, hadice 30m
- KTPO

OPPO

Tablo

CS

TS

Ústředna EPS
- △ PHP práškový 21A/113B 6kg

▲ PHP sněhový CO2 5kg

Ⓜ Nástěnný hydrant DN25, hadice 30m

MĚŘÍTKO 1:200	AREA group		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Pízeň,		tel. : +420 377 323 717		
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Aleš Kuban		STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM:	3/2017	
	VEDOUcí PROJEKTANT:	Ing. Aleš Kuban		POČET A4: 2 x	LIST:		
	VYPRACOVAL:	Dana Čížková, DiS.		ČÍSLO ZAKÁZKY:		16039	
PS: SO:	D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	Revitalizace objektu Máchova 20, Pízeň					ČÍSLO VÝKRESU:	
Půdorys 2NP-8NP							002