




L1, L2, L3 3PEN stř. 50Hz 400V/ TN-C-S

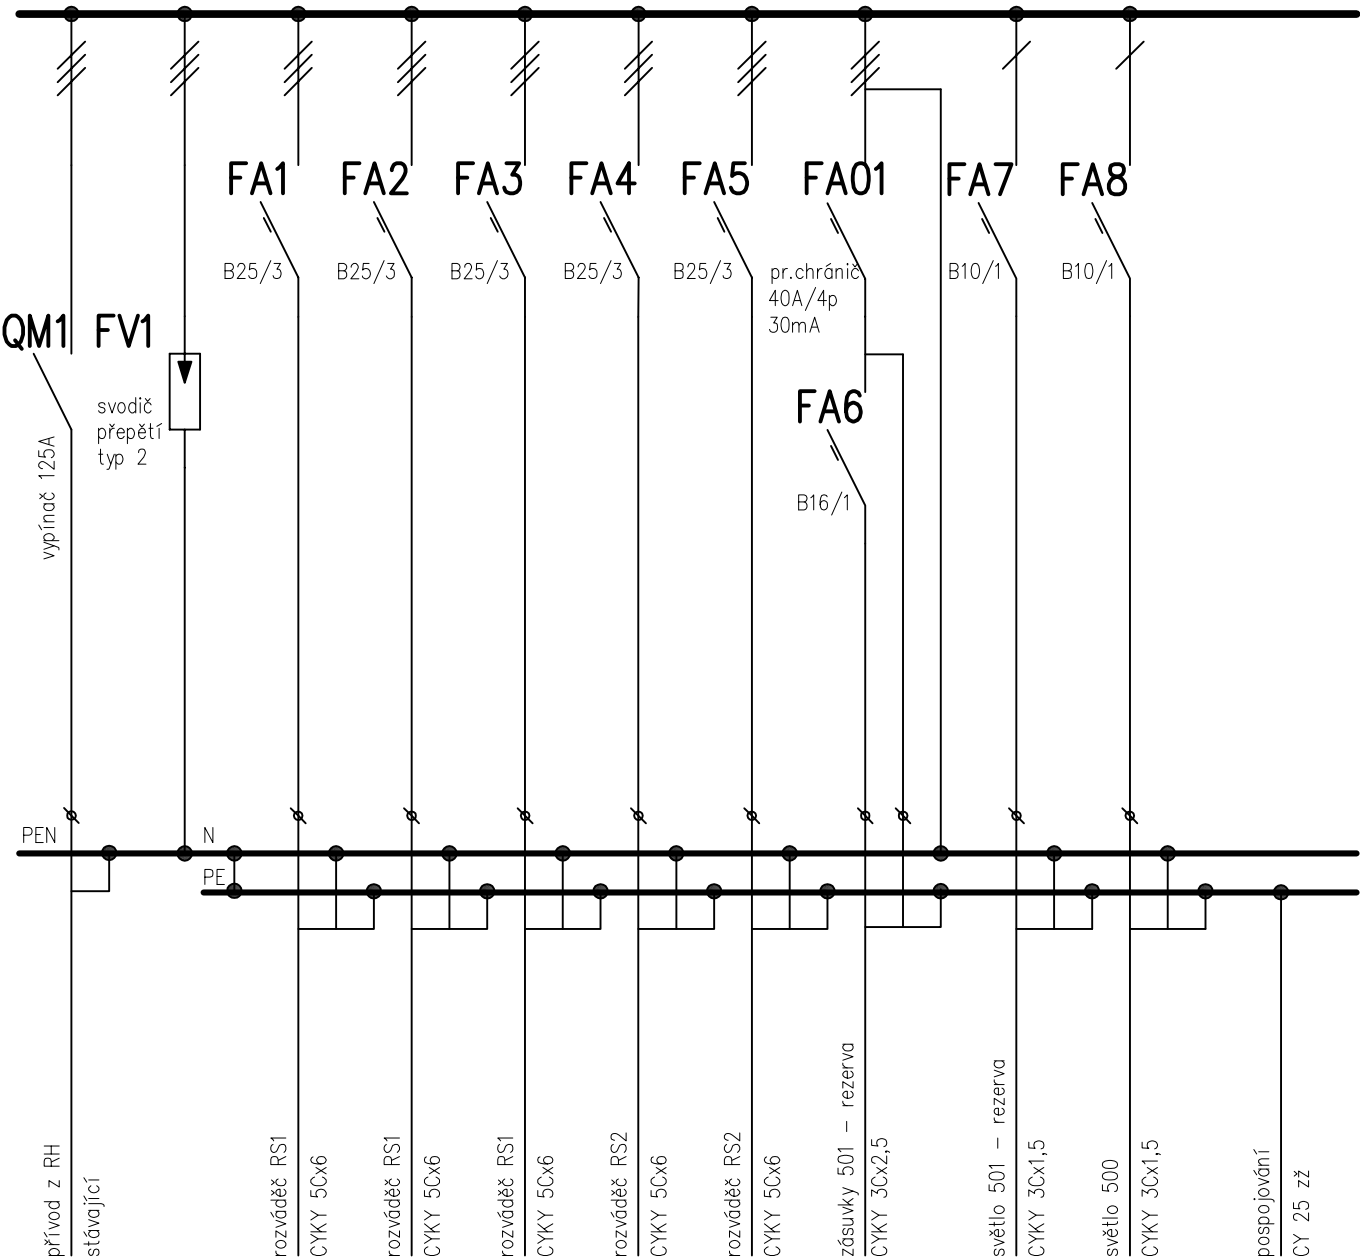

skříňový rozváděč
šířka 600; výška 2000; hloubka 200(mm)
In=125A
Ics=10kA
IP30

provedení rozváděče dle:
ČSN EN 61439-1 ed.2
ČSN EN 61439-3

Podpis investora: _____

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div> PilsProjekt Projektová kancelář PilsProjekt, s.r.o. Částkova 74, 326 00 Plzeň tel.: 377240889, fax: 377240524 email: info@pilsprojekt.cz</div>		
	Ing. Ivan Kobza				
INVESTOR	Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň				
MÍSTO	město Plzeň, k. ú. Plzeň	KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE	
STAVBA	Revitalizace prostor budovy UL – 5.NP areál Plzeň–Bory, Západočeská univerzita v Plzni			DATUM	02/2024
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	D.1.4.3 Technika prostředí – Elektroinstalace			STUPEŇ	dokumentace pro společné povolení
NÁZEV VÝKRESU	Rozváděč RL05A			Č. ZAKÁZKY	812/23
				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3–3