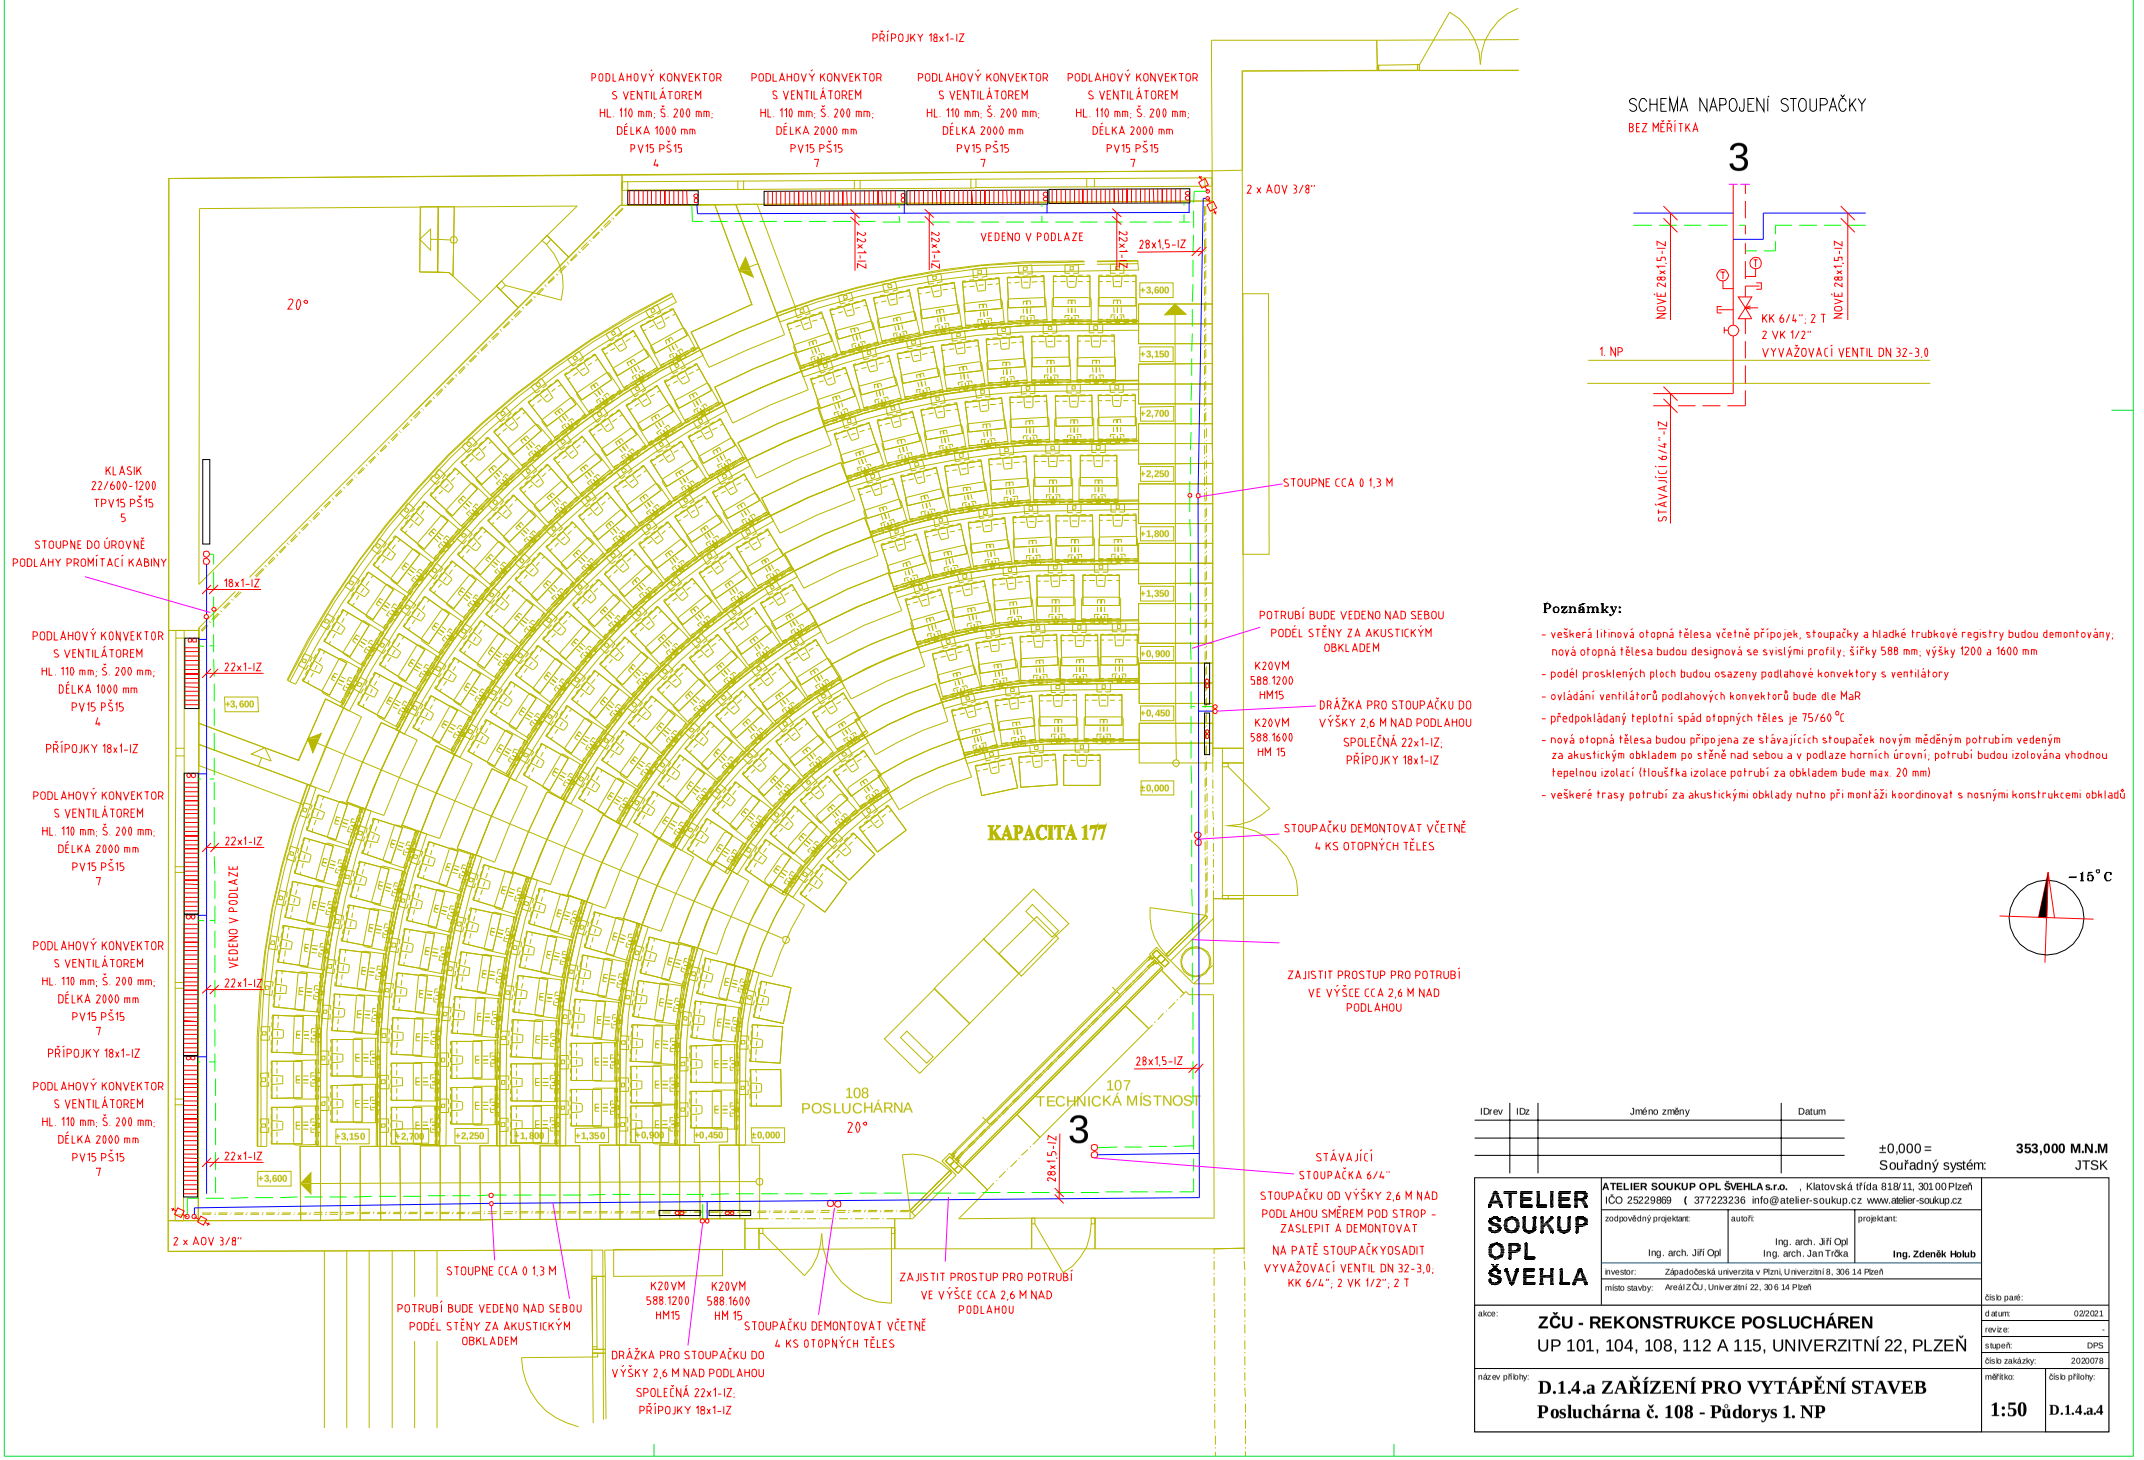

SCHEMA NAPOJENÍ STOUPAČKY

BEZ MĚŘÍTKA

Poznámky:

- veškerá litinová otopná tělesa včetně přípojek, stoupačky a hladké trubkové registry budou demontovány; nová otopná tělesa budou designová se svislými profily, šířky 588 mm; výšky 1200 a 1600 mm
- podél prosklených ploch budou osazeny podlahové konvektory s ventilátory
- ovládání ventilátorů podlahových konvektorů bude dle MaR
- předpokládaný teplotní spád otopných těles je 75/60 °C
- nová otopná tělesa budou připojena ze stávajících stoupaček novým měděným potrubím vedeným za akustickým obkladem po stěně nad sebou a v podlaze horních úrovní; potrubí budou izolována vhodnou tepelnou izolací (tloušťka izolace potrubí za obkladem bude max. 20 mm)
- veškeré trasy potrubí za akustickými obklady nutno při montáži koordinovat s nosnými konstrukcemi obkladů

−15° C

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 353,000 M.N.M

Souřadný systém: JTSK

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 (377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz		
	zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Opl	autoři: Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jan Trčka	projektant: **Ing. Zdeněk Holub**
	investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň		
	místo stavby: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň		
akce:	**ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN** UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ		číslo paré:
			datum: 02/2021
			revize: -
			stupeň: DPS
			číslo zakázky: 2020078
název přílohy:	**D.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB** **Posluchárna č. 108 - Půdorys 1. NP**	měřítko: **1:50**	číslo přílohy: **D.1.4.a.4**