




OBJEKT 05 - 1.NP

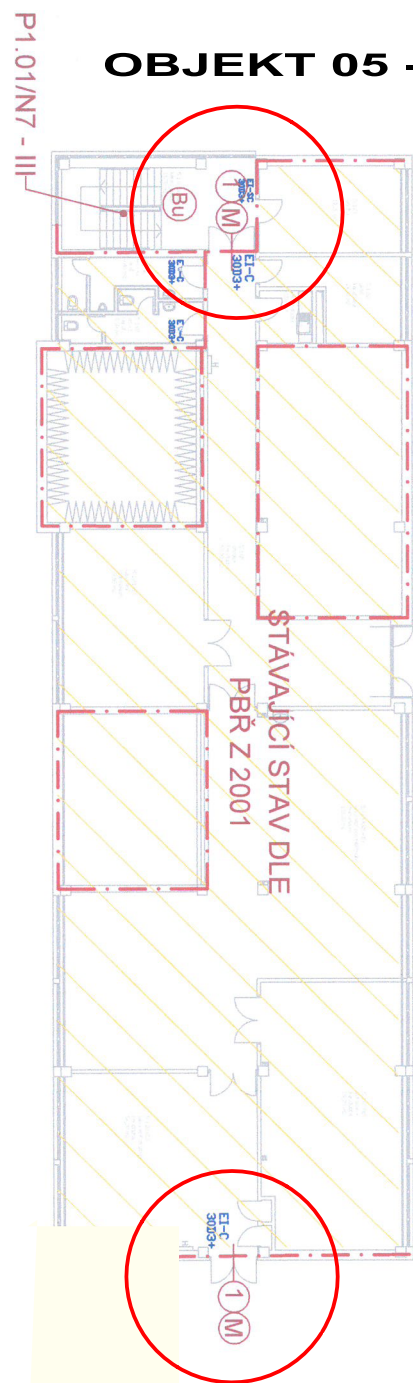

OBJEKT 05 - 2.NP

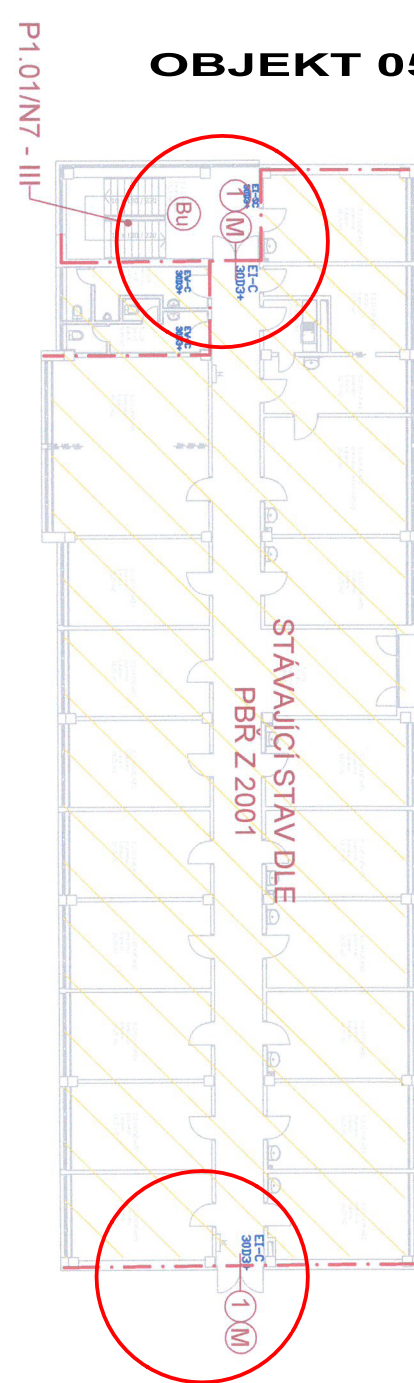


OBJEKT 05 - 3.NP

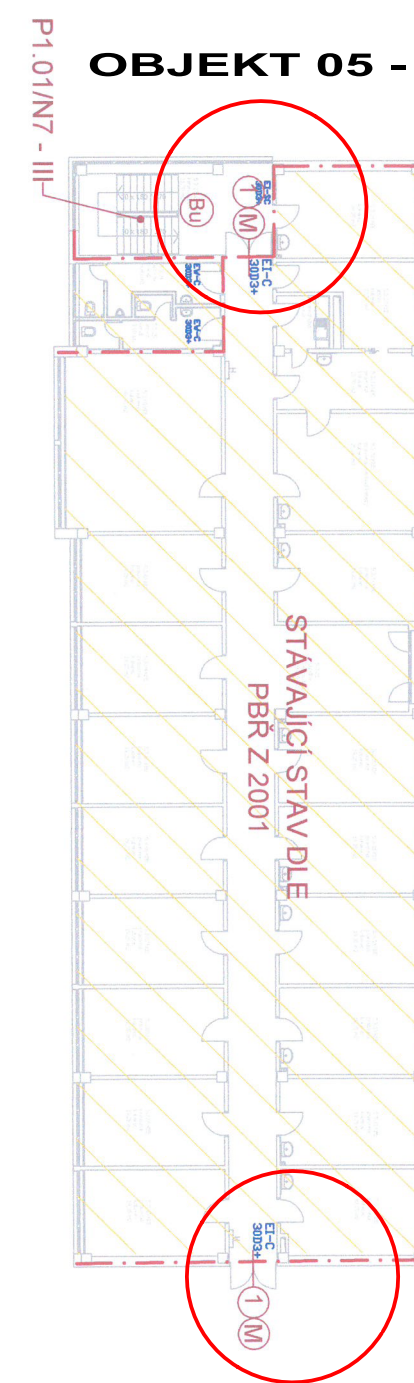

LEGENDA :

- 1 - NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP3-S200-C - BUDE PROVEDENO
- 2 - NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP1-S200-C - **NEBUDE PROVEDENO**
- M - V PŘÍPADĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DRŽENY ELEKTROMAGNETEM
V PŘÍPADĚ UZAVŘENÝCH DVEŘÍ - BLOKOVÁNO ELEKTRICKÝM ZÁMKEM (PŘI POŽÁRU VŽDY ODBLOKUJE EPS)
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- ES-SC POŽÁRNÍ UZÁVĚR DLE PŮVODNÍHO PBR 30D3+

<div></div> <div>ING. TOMÁŠ KOSTOHRYZ - PROJEKČNÍ ATELIER</div> <div>Rekonstrukce a sanace historických budov</div> <div>Štěnovice, V koutě 4, 332 09, tel: 606 723 823,E- mail: tkostohryz@post.cz, http: //www.kostohryz.cz</div>		
Místo stavby :	Plzeň, Universitní 26, budova FEL	Stupeň PD: dps
Název stavby :	Výměna protipožárních dveří	otisk aut.razítka:
Objednavatel:	ZČU Plzeň, Universitní 8	
OBSAH :	VÝMĚNA DVEŘÍ V OBJEKTU 05 - 1. - 3.NP	
Zpracoval:	Ing. Tomáš Kostohryz, aut. Ing	
Č.výkresu: 5	Datum :12/2022	Měřítko: schéma