



OBJEKT 04 - 4.NP

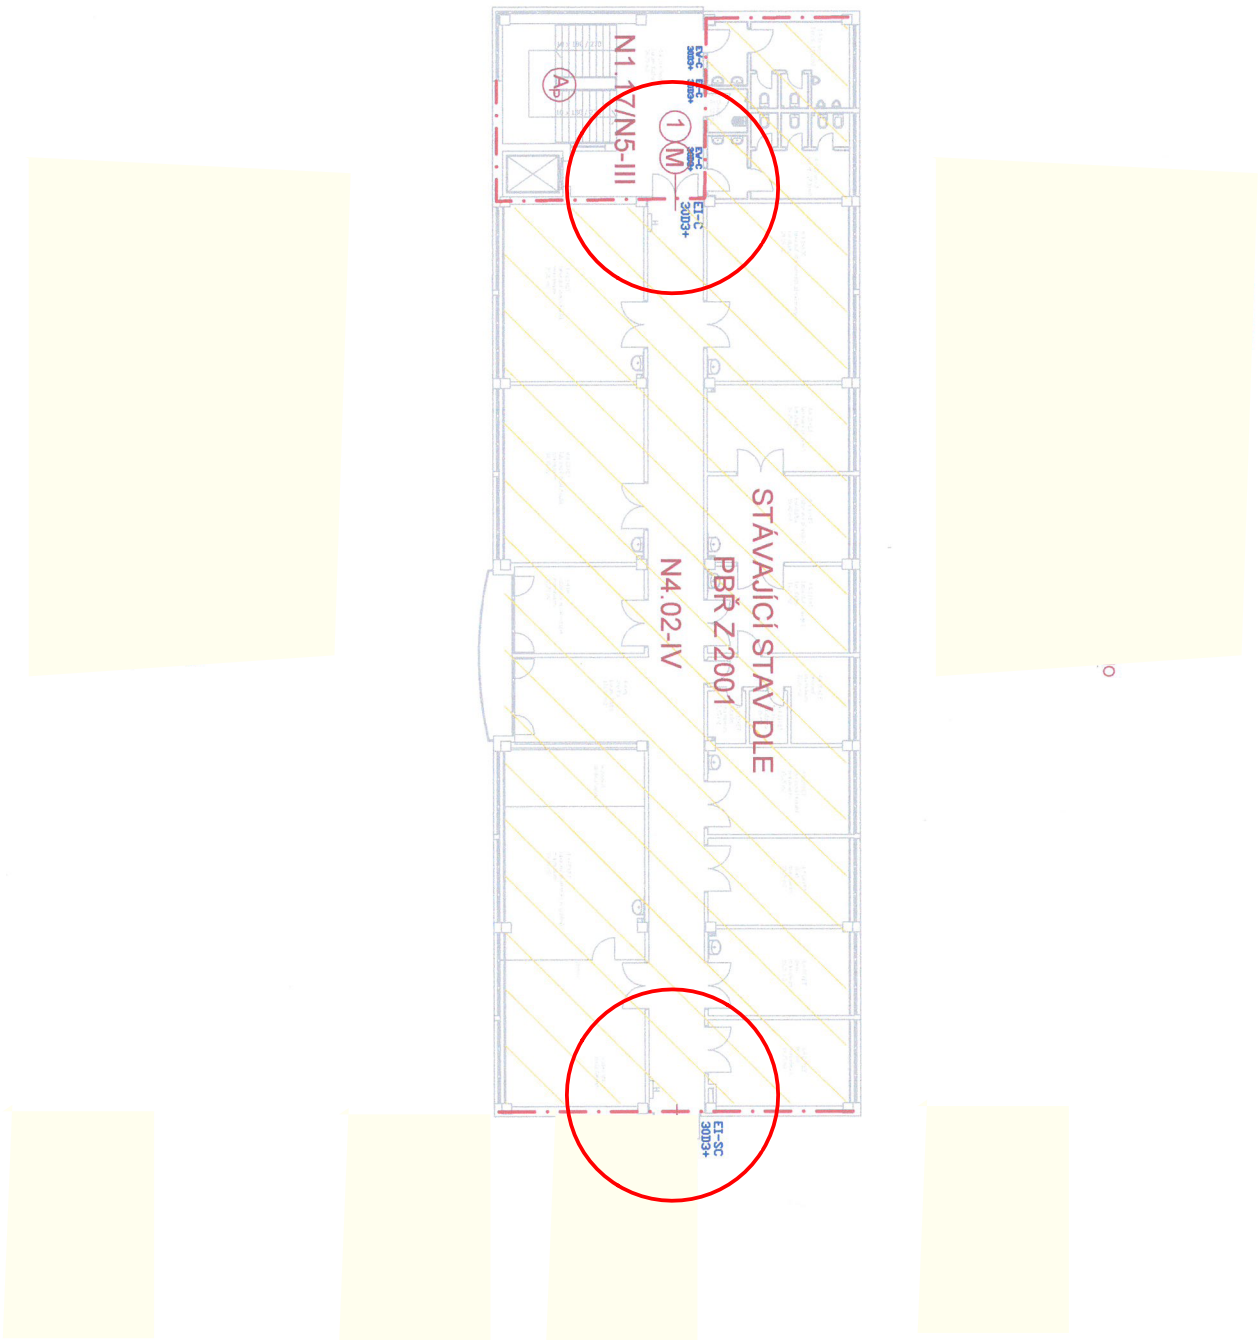

LEGENDA :

- 1 - NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP3-S200-C - BUDE PROVEDENO
- 2 - NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP1-S200-C - **NEBUDE PROVEDENO**
- M - V PŘÍPADĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DRŽENY ELEKTROMAGNETEM
V PŘÍPADĚ UZAVŘENÝCH DVEŘÍ - BLOKOVÁNO ELEKTRICKÝM ZÁMKEM (PŘI POŽÁRU VŽDY ODBLOKUJE EPS)
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- ES-SC POŽÁRNÍ UZÁVĚR DLE PŮVODNÍHO PBR 30D3+

OBJEKT 04 - 5.NP

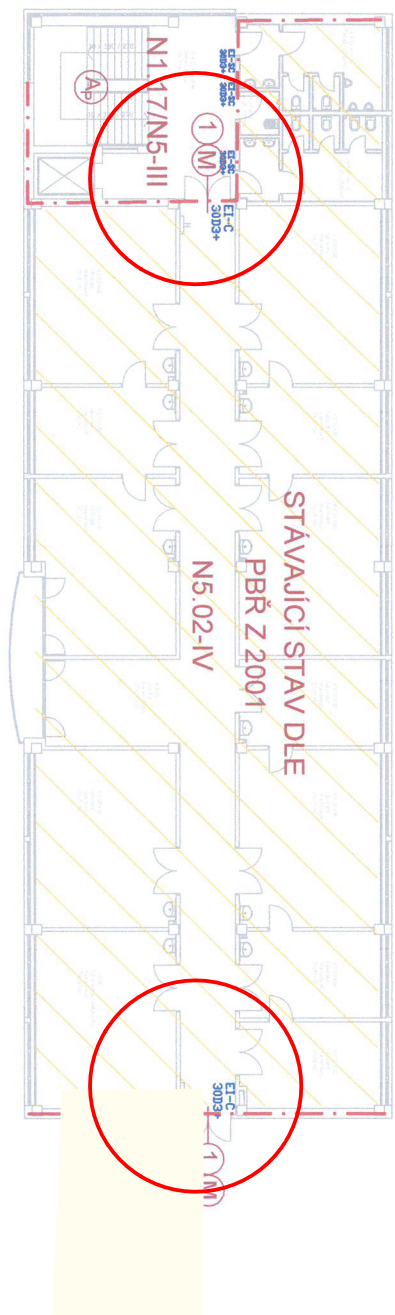

<div><div>ING. TOMÁŠ KOSTOHRYZ - PROJEKČNÍ ATELIÉR Rekonstrukce a sanace historických budov Štěnovice, V koutě 4, 332 09, tel: 606 723 823,E- mail: tkostohryz@post.cz, http: //www.kostohryz.cz</div></div>			
Místo stavby :	Plzeň, Universitní 26, budova FEL		Stupeň PD: dps
Název stavby :	Výměna protipožárních dveří		otisk aut.razítka:
Objednavatel:	ZČU Plzeň, Universitní 8		
OBSAH :	VÝMĚNA DVEŘÍ V OBJEKTU 04 - 4. - 5.NP		
Zpracoval:	Ing. Tomáš Kostohryz, aut. Ing		
Č.výkresu: 4	Datum :12/2022	Měřítko: schéma	