LEGENDA MÍSTNOSTÍ STŘECHA

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m^2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
9.1.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	7,20	OPRAVA STÁV. BET. MAZANINY + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ
9.1.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	OPRAVA STÁV. BET. MAZANINY + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ
9.2.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	11,88	OPRAVA STÁV. BET. MAZANINY + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ
9.2.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	OPRAVA STÁV. BET. MAZANINY + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÝ

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 101	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; SINGLE/CONTINUOUS POINT	12
KP 102	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795; TERMINAL POINT	0
KP 103	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; ROHOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; CORNER POINT	12
KP 104	KOTVICÍ PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; DĚLÍCÍ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; DIVIDE POINT	0
	PODDAJNÉ KOTVICÍ VEDENÍ - NEREZOVÉ LANO / TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY / ASSEMBLY ANCHOR LINE	1 ks/83 m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA SPOJOVACÍHO PROSTŘEDKU MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZÓNA JIŠTĚNÉHO PÁDU FALL ZONE	
	VYMEZENÍ PROSTORU DLE NAŘ. vl. č. 362/2005 Sb. - ODST. 4, PÍSMENO a) THE DEFINING AREA ACCORDING TO NV 362/2005 SB., PARA 4, LETTER A)	

SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU

VYMEZENÝ PROSTOR 1500MM

UPOZORNĚNÍ !

Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnýmisouvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleněinformoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle § 158 zákona č. 150/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu není vyžadováno oprávnění pro vypracovánítohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkénu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činnýchve výstavbě, ve platném znění.

UPOZORNĚNÍ

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU: TECHNICKÉHO LISTU, CERTIFIKÁTU, PROHLÁŠENÍM O VLASTNOSTECH, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ/PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ TYPU C DLE ČSN EN 795

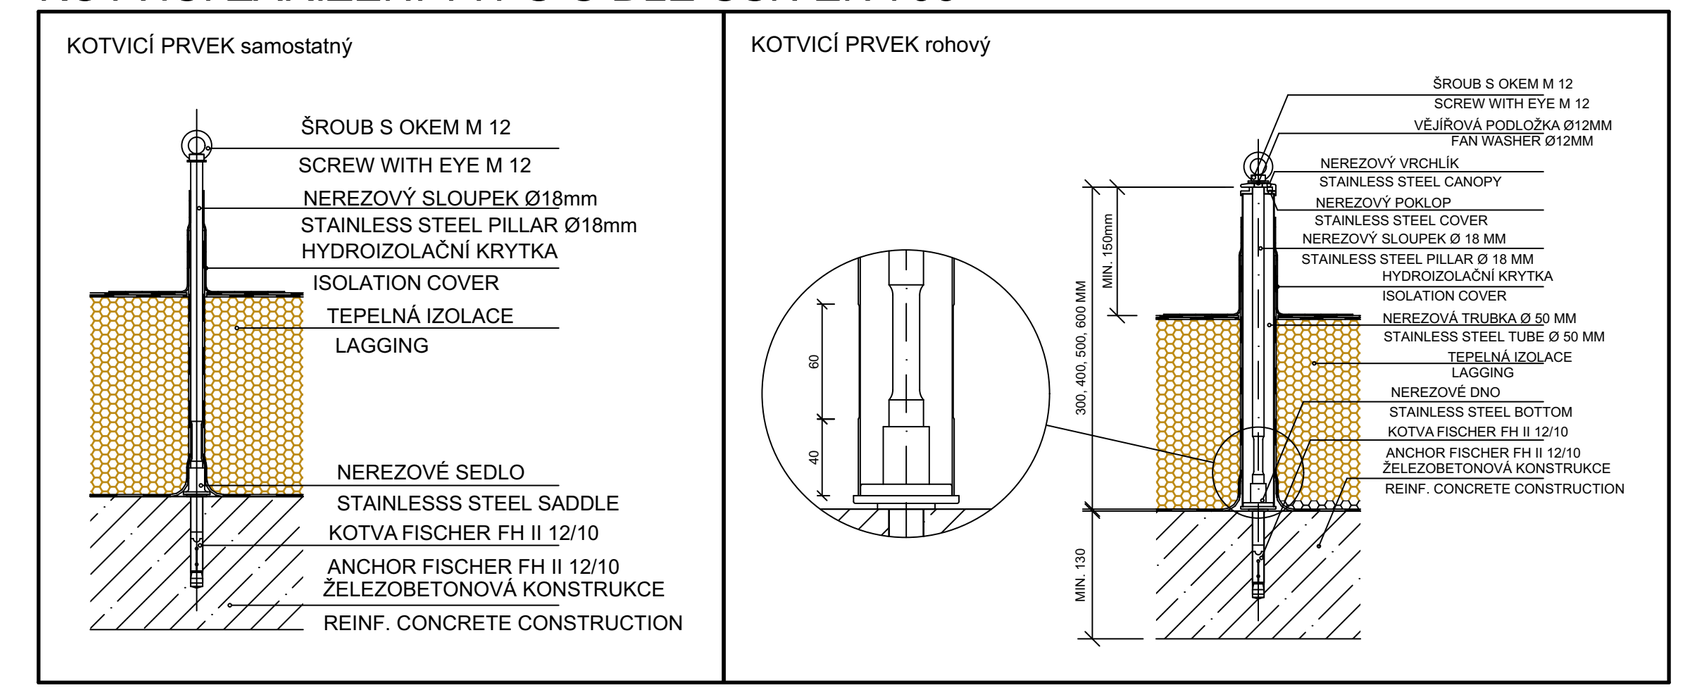

TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

OZN.	POPIS
SÚ 11	HLAVICE VZT (DODÁVKA VZT), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNÍCÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 12	PROSTUP ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (DODÁVKA ZTI), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNÍCÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 13	STŘEŠNÍ VPUST (DODÁVKA ZTI), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNÍCÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 14	DOZDÍVKA PARAPETU DVEŘÍ (V. 580 mm OD PODLAHY) VČ. NOVÝCH STUPŇŮ Z PROSTÉHO BETONU 3x v. 193 mm, hl. 244 mm, š. 800 mm
SÚ 16	NOVÝ NÁTĚR ŽEBŘÍKU NA STŘECHU VÝTAHOVÉ ŠACHTY, ÚPRAVA DÉLKY ŽEBŘÍKU ROZMĚR: 600/3 800 mm, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - 2 KS
SÚ 17	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
SÚ 18	2 x PROSTUP PROPOJENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ø 40 mm - DODÁVKA VZT
SÚ 30	NOVÝ NÁTĚR VYLÉZÁKU VČ. RÁMU A POMOCNÉHO ZÁBRADLÍ, VNITŘNÍHO POKLOPU S ŽEBŘÍKU

POZNÁMKY:
VŠECHNY PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDOU DOPLNĚNY SYSTÉMOVOU TVAROVKOU STŘEŠNÍ FÓLIE

(S3) SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM B_{ROOF} (t3).

- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ	1,5 mm
- SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2	-
- 2x EPS 100 S, S PŘELOŽENÍM SPÁR	100+120 mm
- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S AL VLOŽKOU, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN	4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE	-
- *STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÝ BETON (OČISTIT, PŘIPADNĚ OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI)*	*50 mm*
- *PODKLADNÍ VRSTVA - HERAKLITOVÉ DESKY*	*40 mm*
- *STÁVAJCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP*	*0-200 mm*
- *PŮVODNÍ PAROZÁBRANA - THÉROVÝ PAPÍR*	-
- *STÁVAJÍCÍ PANELY DUTINOVÉ*	*140 mm*
- *STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ*	*20 mm*
- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA	3 mm
- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NÁTĚR (BÍLÁ)	

S

areagroup	AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:50	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV BOŘÍK	STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 05/2021
	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. V. LIŠKA	POČET A4: 10A4	LIST:
	VYPRACOVAL:	TEREZA ŠLAPÁKOVÁ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 19007	
PS: SO:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň **PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV**		ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.14**	