


PŮDORYS 1.NP - WC1
1:50

Zařízení č.1
Potrubní ventilátor
MIXVENT TD500-160 SILENT
Q=245 m3/h, 100Pa
Pel=50W, 230V

Zařízení č.1
Potrubní ventilátor
MIXVENT-TD350-125 SILENT
Qodv=130 m3/h, 100Pa
Pel=30W, 230V

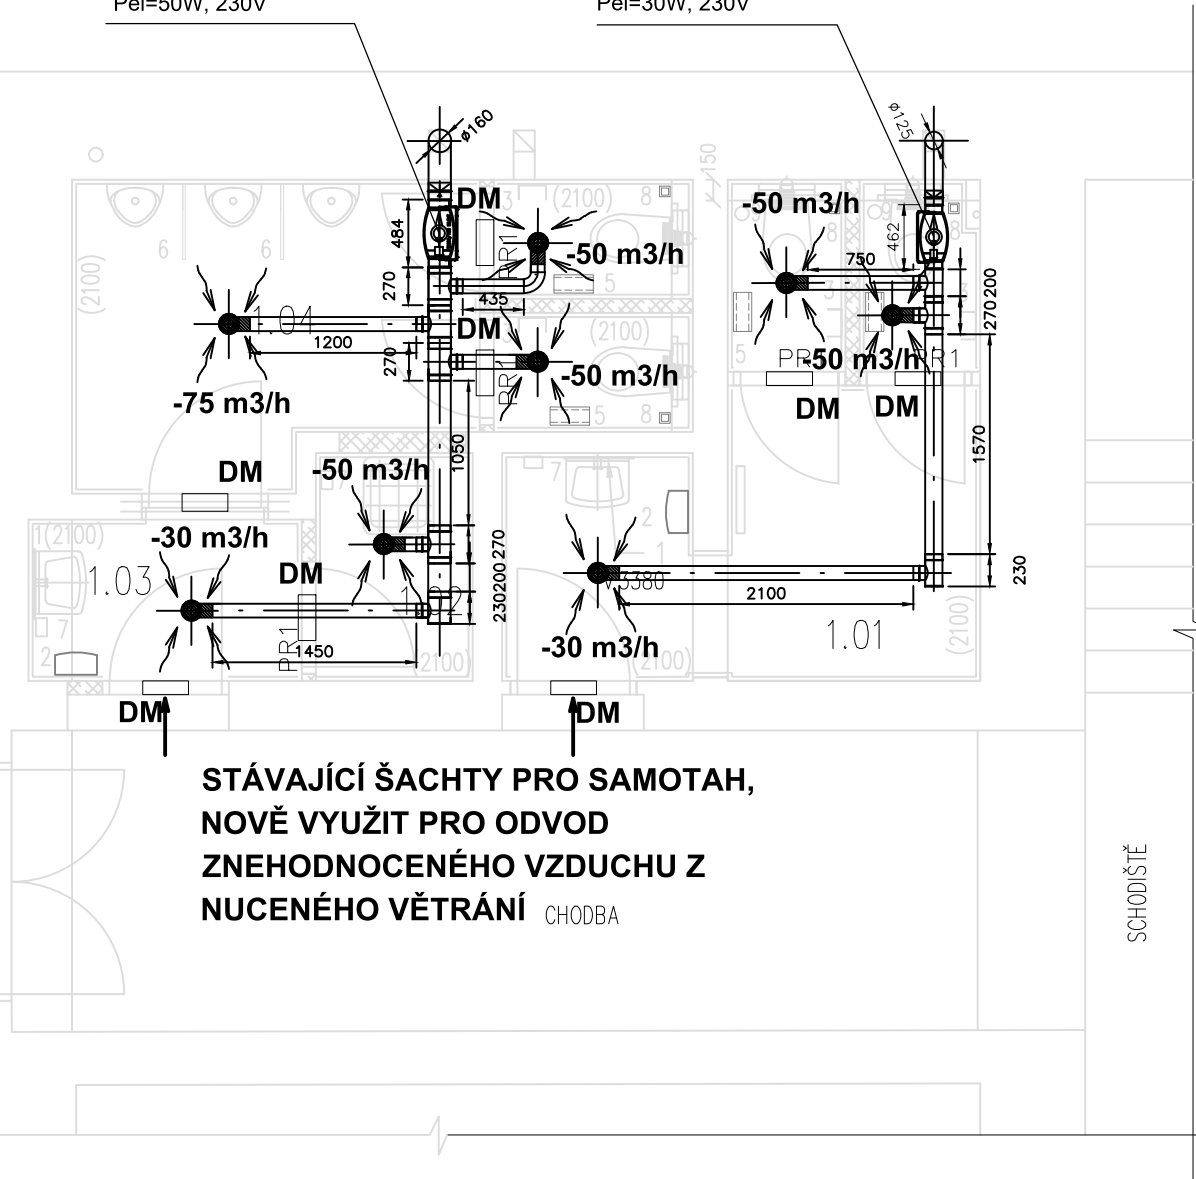

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PRO SAMOTAH,
NOVĚ VYUŽIT PRO ODVOD
ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z
NUCENÉHO VĚTRÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - WC1 - NOVÝ STAV

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ozn.	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHA	STĚNY	STROPY	
	WC-1						
1.01	PŘEDSIŇ, WC – ŽENY	8,70		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100 +MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.02	ÚKLID	1,82					
1.03	PŘEDSIŇ WC – MUŽI	2,32				KAZETOVÝ PODHLED +MALBA	
1.04	WC – MUŽI	8,50				KAZETOVÝ PODHLED	

LEGENDA:

+100m3/h množství vzduchu
← přívod
-100m3/h množství vzduchu
→ odvod

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ V
PODHLIDECH BUDE ŘEŠENO PŘI KOORDINACI S OSVĚTLENÍM
PŘÍMO NA STAVBĚ

PŘÍVOD VZDUCHU DO VĚTRANÝCH PROSTORŮ JE ŘEŠENO POMOCÍ
INTEGROVANÝCH DVEŘNÍCH MŘÍŽEK (DODÁVKA STAVBY)

Při montáži rozvodů dodržovat montážní pokyny pro omezení přenosu hluku
do konstrukce.

Prostupy rozvodů konstrukcemi - pružný průchod stavební konstrukcí, otvor
větší o 25 mm, spára vyplněna pružným materiálem s dotěsněním trvale
pružným tmelem.



Utěsnění prostupů mezi jednotlivými požárními úseky bude provedeno např.
výrobky Hilti, odolnost dle PBŘ.

Polohy prostupů nutno koordinovat s projekty specialistů.

Nedílnou součástí je technická zpráva a PBŘ.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVE PŘÍČKY – PÓROBETONOVÉ TRÁVNICE
– NA CELOU VÝŠKY MÍSTNOSTI
- NOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR – MONTÁŽ
- ROZVODY TOPENÍ
- ROZVODY KANALIZACE
- ROZVODY VODY

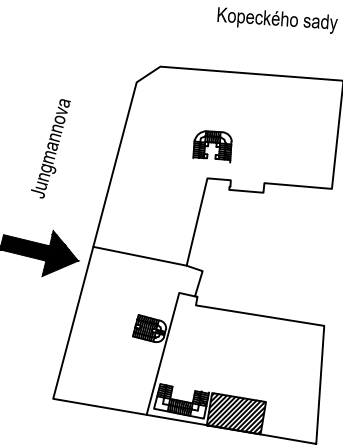

1.NP-WC1

±0,000 = 316,405 m.n.m. - JTSK , Bpv

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
REVIZE					

PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	 CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. 312 02 Plzeň, Revoluční 56a Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79	
Karel Kubínek		Vlastimil Šatra	Ing. Oto Brož		
<i>Zeš</i>					
MÍSTO STAVBY : Jungmannova 361/3, 301 00 Plzeň 3					
INVESTOR : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň					
STAVBA : ZU - PD Jungmannova 1-3, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ					
DIL : D.1.4b - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY					
NÁZEV : PŮDORYS WC - 1.NP - WC1 - NOVÝ STAV				FORMÁT A3	VÝTISK Č.
				DATUM 06-2023	
				STUPEŇ DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 023019Z	
				MĚŘITKO 1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 023019Z - D.1.4b - 001	